Приложение 1
к Указанию № ____ от _____2008г.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

19 июня 2019 г.

АО "Арконик СМЗ"

ГПП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/	Контролируемый	Единица измерени	Время замера																								Примечани
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	
1сш 110 кВ		U	кВ	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2сш 110 кВ		U	кВ	115	115	115	115	115	115	115	115	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	113	113	112	114	113	
1сш 10 кВ		U	кВ	10,64	10,57	10,59	10,61	10,62	10,56	10,58	10,53	10,36	10,37	10,33	10,38	10,4	10,37	10,41	10,4	10,4	10,41	10,44	10,44	10,32	10,36	10,18	10,5	10,5	
2сш 10 кВ		U	кВ	10,56	10,49	10,52	10,53	10,54	10,48	10,5	10,45	10,26	10,22	10,26	10,24	10,33	10,3	10,3	10,31	10,31	10,33	10,27	10,35	10,12	10,16	10,18	10,42	10,45	
3сш 10 кВ		U	кВ	10,81	10,58	10,59	10,58	10,78	10,62	10,77	10,58	10,4	10,41	10,38	10,48	10,64	10,57	10,6	10,61	10,58	10,6	10,61	10,62	10,6	10,58	10,5	10,51	10,6	
4сш 10 кВ		U	кВ	10,36	10,27	10,27	10,26	10,37	10,29	10,63	10,26	10,05	10,02	10,1	10,15	10,7	10,55	10,6	10,61	10,65	10,57	10,61	10,65	10,34	10,4	10,4	10,44	10,45	
Мет-1 110кВ	1сш-110	P	МВт	4,2	7,6	7,2	4,3	4,7	6,8	4,6	5,0	5,1	5,2	5,6	5,8	5,4	5,6	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	9,0	9,0	10,0	10,0	9,0	
		Q	Мвар	1,6	3,5	3,6	3,4	0,8	2,4	1,5	2,5	3,2	3,0	3,0	3,0	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	11,0	11,0	10,0	3,0	3,0	
		I	А	24,0	48,0	43,0	30,0	25,0	38,0	26,0	29,0	33,0	35,0	30,0	30,0	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	43,0	45,0	45,0	50,0	40,0	
		tgφ		0,381	0,461	0,500	0,791	0,170	0,353	0,326	0,500	0,627	0,577	0,536	0,517	0,926	0,911	0,909	0,909	0,909	0,982	0,982	0,982	1,222	1,222	1,000	0,300	0,333	
		cosφ		0,934	0,908	0,894	0,784	0,986	0,943	0,951	0,894	0,847	0,866	0,881	0,888	0,734	0,739	0,740	0,740	0,740	0,713	0,713	0,713	0,633	0,633	0,707	0,958	0,949	
Мет-4 110кВ	2сш-110	P	МВт	4,4	7,8	7,4	4,1	3,9	6,5	3,4	6,7	4,5	5,0	4,5	5,0	3,0	4,0	4,5	4,0	4,0	4,5	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	7,0	
		Q	Мвар	3,8	5,8	5,7	5,6	2,6	5,2	3,3	4,7	3,9	4,0	4,5	4,5	9,0	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	6,0	5,0	6,0	6,2	5,5	
		I	А	31,0	51,0	49,0	36,0	25,0	44,0	25,0	43,0	39,0	40,0	45,0	40,0	40,0	40,0	45,0	40,0	45,0	45,0	40,0	45,0	40,0	35,0	52,0	56,0	48,0	
		tgφ		0,864	0,744	0,770	1,366	0,667	0,800	0,971	0,701	0,867	0,800	1,000	0,900	3,000	2,000	1,778	2,000	2,250	1,778	2,000	2,000	1,200	0,833	0,750	0,689	0,786	
		cosφ		0,757	0,802	0,792	0,591	0,832	0,781	0,718	0,819	0,756	0,781	0,707	0,743	0,316	0,447	0,490	0,447	0,406	0,490	0,447	0,447	0,640	0,768	0,800	0,824	0,786	
С1Т-110 кВ	1сш-110	P	МВт	2,79	2,44	2,34	2,34	2,25	2,32	2,36	2,55	3,06	3,19	3,32	3,23	3,35	3,43	3,45	3,10	3,17	3,19	3,22	3,23	4,01	6,77	7,05	7,01	4,39	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03	0,04	0,01	0,09	0,16	1,10	3,21	3,29	3,36	0,65	
		I	А	18,3	16,0	15,4	15,3	14,8	15,2	15,5	16,7	20,1	21,0	21,8	21,2	22,0	22,5	22,6	20,3	20,8	21,0	21,1	21,2	26,3	44,4	46,2	46,0	28,8	
		tgφ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004	0,006	0,002	0,000	0,011	0,012	0,002	0,027	0,049	0,273	0,474	0,467	0,479	0,147	
		cosφ		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	0,965	0,904	0,906	0,902	0,989	
С2Т-110 кВ	2сш-110	P	МВт	2,34	2,08	2,00	2,00	1,93	1,98	2,01	2,15	2,53	2,63	2,73	2,66	2,76	2,80	2,82	2,56	2,62	2,64	2,65	2,67	3,25	5,29	5,50	5,47	3,52	
		Q	Мвар	4,13	4,03	4,02	4,07	3,99	3,92	3,95	3,88	3,87	3,85	3,94	4,13	4,15	4,09	4,04	4,17	4,26	4,20	4,30	4,40	5,04	6,53	6,62	6,69	4,78	
		I	А	15,4	13,6	13,1	13,1	12,7	13,0	13,2	14,1	16,6	17,3	17,9	17,5	18,1	18,4	18,5	16,8	17,2	17,3	17,4	17,5	21,3	34,7	36,1	35,9	23,1	
		tgφ		1,761	1,940	2,010	2,036	2,065	1,980	1,964	1,804	1,533	1,461	1,446	1,551	1,505	1,460	1,430	1,629	1,627	1,590	1,622	1,644	1,553	1,234	1,203	1,223	1,358	
		cosφ		0,494	0,458	0,445	0,441	0,436	0,451	0,454	0,485	0,546	0,565	0,569	0,542	0,553	0,565	0,573	0,523	0,524	0,532	0,525	0,520	0,541	0,629	0,639	0,633	0,593	
С3Т-110 кВ	2сш-110	P	МВт	3,68	7,77	8,46	6,68	6,46	6,07	5,71	5,78	5,04	6,14	5,08	3,64	2,51	2,76	3,72	3,89	4,05	4,96	6,29	5,39	5,90	10,34	10,08	10,74	9,59	
		Q	Мвар	1,99	5,02	5,10	3,25	3,56	3,27	3,02	2,55	1,67	2,94	2,34	0,81	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,15	0,93	0,81	0,94	0,32	
		I	А	24,16	50,97	55,51	43,82	42,39	39,84	37,46	37,93	33,08	40,27	33,34	23,90	16,45	18,10	24,42	25,50	26,54	32,56	41,27	35,33	38,71	67,85	66,12	70,45	62,92	
		tgφ		0,539	0,647	0,603	0,486	0,551	0,539	0,528	0,441	0,331	0,480	0,460	0,221	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,025	0,025	0,090	0,080	0,087	0,034	
		cosφ		0,880	0,840	0,856	0,899	0,876	0,880	0,884	0,915	0,949	0,902	0,909	0,976	0,958	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,996	0,997	0,996	0,999	
Ф-1-1	2сш-10	P	МВт	0,94	0,78	0,73	0,71	0,70	0,68	0,75	0,87	1,02	1,10	1,11	1,14	1,15	1,13	1,17	1,07	1,06	1,07	1,06	1,03	1,05	1,14	1,23	1,04	0,95	
		Q	Мвар	0,29	0,21	0,18	0,23	0,24	0,21	0,17	0,16	0,24	0,32	0,35	0,39	0,35	0,33	0,38	0,34	0,30	0,34	0,30	0,24	0,26	0,28	0,30	0,28	0,23	
		I	А	67,7	56,2	53,0	51,6	50,3	49,1	54,1	62,8	73,3	79,2	80,0	82,0	83,0	81,4	84,1	77,5	76,6	77,2	76,5	74,6	75,6	82,3	88,7	75,1	68,5	
		tgφ		0,314	0,263	0,242	0,327	0,349	0,315	0,232	0,189	0,234	0,294	0,315	0,343	0,304	0,291	0,323	0,312	0,285	0,321	0,280	0,236	0,247	0,245	0,245	0,266	0,238	
		cosφ		0,954	0,967	0,972	0,951	0,944	0,954	0,974	0,983	0,974	0,959	0,954	0,946	0,957	0,960	0,952	0,955	0,962	0,952	0,963	0,973	0,971	0,971	0,971	0,966	0,973	
Ф-1-22	2сш-10	P	МВт	1,8	1,47	1,36	1,27	1,21	1,26	1,53	1,72	1,91	2,03	2,07	2,10	2,11	2,15	2,08	2,08	2,07	2,08	2,13	2,15	2,17	2,28	2,34	2,00	1,72	
		Q	Мвар	0,49	0,44	0,43	0,42	0,39	0,37	0,41	0,44	0,49	0,54	0,56	0,58	0,59	0,60	0,58	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61	0,57	0,54	0,52	0,49	0,49	
		I	А	126,8	106,2	98,1	91,3	87,0	90,9	110,7	123,9	138,0	146,2	149,2	151,5	152,6	155,4	150,1	149,9	149,6	149,9	153,7	155,5	156,4	164,4	169,2	144,5	124,4	
		tgφ		0,278	0,297	0,315	0,330	0,326	0,294	0,269	0,258	0,258	0,269	0,269	0,275	0,277	0,279	0,278	0,279	0,279	0,285	0,282	0,285	0,262	0,236	0,223	0,243	0,282	
		cosφ		0,964	0,959	0,954	0,950	0,951	0,959	0,966	0,968	0,968	0,966	0,966	0,964	0,964	0,963	0,963	0,963	0,963	0,962	0,962	0,962	0,967	0,973	0,976	0,972	0,962	
Ф-1-5	1сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	Мвар	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		tgφ		#ДЕЛ/0!	93	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	93	#ДЕЛ/0!	93	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	91	#ДЕЛ/0!	92	91	#ДЕЛ/0!	90	#ДЕЛ/0!	91	#ДЕЛ/0!	92	92	#ДЕЛ/0!	93	#ДЕЛ/0!	92	#ДЕЛ/0!	
		cosφ		#ДЕЛ/0!	0,0108	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0108	#ДЕЛ/0!	0,0108	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,011	#ДЕЛ/0!	0,0109	0,011	#ДЕЛ/0!	0,0111	#ДЕЛ/0!	0,011	#ДЕЛ/0!	0,0109	0,0109	#ДЕЛ/0!	0,0108	#ДЕЛ/0!	0,0109	#ДЕЛ/0!	
Ф-1-7	2сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		tgφ		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
		cosφ		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Ф-1-8	1сш-10	P	МВт	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	
		Q	Мвар	0,17	0,16	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,21	0,18	0,18	0,19	0,21	0,19	0,19	0,24	0,20	0,20	0,20	0,21	0,24	0,29	0,28	0,28	0,20	
		I	А	3,4	3,4	3,3	4,1	6,0	6,1	5,8	5,8	6,5	5,8	5,9	5,6	6,3	5,8	5,9	6,1	6,0	5,8	5,6	6,1	5,7	6,7	6,2	6,3	5,8	
		tgφ		3,538	3,497	3,548	3,575	2,415	2,361	2,469	2,211	2,358	2,251	2,260	2,439	2,401	2,336	2,336	2,868	2,381	2,437	2,546	2,479	3,008	3,104	3,209	3,209	2,536	
		cosφ		0,272	0,275	0,271	0,269	0,383	0,390	0,375	0,412	0,390	0,406	0,405	0,379	0,384	0,393	0,394	0,329	0,387	0,380	0,366	0,374	0,316	0,307	0,297	0,298	0,367	
Ф-1-9	1сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10	0,09	0,61	2,31	2,46	2,48	0,65	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,38	0,39	0,97	2,78	2,99	3,02	0,97	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	7,1	6,2	44,0	166,7	177,7	179,1	47,2	
		tgφ		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4,667	4,173	4,197	4,187	4,132	4,184	4,228	4,284	3,851	4,509	1,594	1,205	1,214	1,217	1,487	
		cosφ		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,210	0,233	0,232	0,232	0,235	0,232	0,230	0,227	0,251	0,217	0,532	0,639	0,636	0,635	0,558	
Ф-1-13	1сш-10	P	МВт	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
		Q	Мвар	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	
		I	А	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	
		tgφ		7,078	6,933	6,899	6,944	6,955	6,897	6,884	6,702	6,457	6,468	6,494	6,457	6,638	6,407	6,532	6,494	6,699	6,776	6,783	6,776	6,639	6,481	6,488	6,568	6,816	
		cosφ		0,140	0,143	0,143	0,143	0,142	0,143	0,144	0,148	0,153	0,153	0,152	0,153	0,149	0,154	0,151	0,152	0,148	0,146	0,146	0,146	0,149	0,152	0,152	0,151	0,145	

Ф-1-15	2сш-10	P	МВт	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,54	0,57	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,67	0,68	0,74	0,87	0,87	0,86	0,73		
		Q	Мвар	0,74	0,73	0,73	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,66	0,71	0,77	0,82	0,82	0,81	0,80	0,81	0,84	0,88	0,94	0,92	1,01	1,08	1,05	1,06	0,99		
		I	А	33,4	33,1	33,1	33,5	33,6	33,2	33,4	33,3	33,5	39,0	41,4	42,7	42,6	42,7	42,4	42,6	43,0	43,4	48,4	49,0	53,6	62,8	62,7	62,2	52,4		
		tgφ		1,610	1,588	1,584	1,587	1,561	1,561	1,545	1,503	1,434	1,322	1,351	1,379	1,393	1,377	1,365	1,374	1,413	1,454	1,402	1,361	1,358	1,238	1,210	1,229	1,368		
		cosφ		0,528	0,533	0,534	0,533	0,539	0,539	0,543	0,554	0,572	0,603	0,595	0,587	0,583	0,588	0,591	0,588	0,578	0,567	0,581	0,592	0,593	0,628	0,637	0,631	0,590		
Ф-1-16	2сш-10	P	МВт	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,21	0,28	0,31	0,33	0,37	0,40	0,39	0,39	0,36	0,32	0,27	0,23	0,21	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19		
		Q	Мвар	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,17		
		I	А	14,3	12,7	12,5	12,5	11,9	12,0	12,4	14,8	20,1	22,3	23,8	26,7	28,9	28,5	28,3	25,7	23,3	19,4	16,6	15,3	14,0	14,0	14,1	13,9	14,0		
		tgφ		0,972	1,039	1,039	1,051	1,053	1,029	0,975	0,789	0,595	0,547	0,533	0,480	0,439	0,456	0,488	0,532	0,604	0,676	0,727	0,772	0,810	0,779	0,784	0,811	0,878		
		cosφ		0,717	0,693	0,694	0,689	0,688	0,697	0,716	0,785	0,859	0,877	0,882	0,902	0,915	0,910	0,899	0,883	0,856	0,829	0,809	0,791	0,777	0,789	0,787	0,777	0,751		
Ф-1-17	2сш-10	P	МВт	1,47	1,33	1,32	1,39	1,30	1,37	1,11	1,05	1,38	1,35	1,44	1,19	1,32	1,35	1,42	0,93	1,25	1,40	1,28	1,34	1,29	1,22	1,38	1,33	1,34		
		Q	Мвар	0,53	0,54	0,55	0,55	0,46	0,43	0,48	0,48	0,48	0,40	0,34	0,42	0,43	0,37	0,33	0,38	0,52	0,41	0,46	0,55	0,54	0,48	0,48	0,54	0,56		
		I	А	106,2	96,0	95,1	100,0	94,1	98,6	80,3	76,0	99,3	97,4	104,0	85,6	95,6	97,3	102,6	67,4	90,1	101,4	92,3	96,6	93,4	88,1	99,9	96,1	96,6		
		tgφ		0,357	0,406	0,414	0,399	0,352	0,313	0,433	0,460	0,347	0,296	0,237	0,358	0,326	0,277	0,235	0,403	0,419	0,294	0,356	0,410	0,417	0,397	0,348	0,407	0,416		
		cosφ		0,942	0,927	0,924	0,929	0,943	0,954	0,918	0,909	0,945	0,959	0,973	0,942	0,951	0,964	0,973	0,928	0,922	0,959	0,942	0,925	0,923	0,929	0,944	0,926	0,923		
Ф-1-18	1сш-10	P	МВт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07	0,89	3,70	3,70	4,21	1,99		
		Q	Мвар	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,44	0,43	0,43	1,43	2,95	2,88	2,95	0,66		
		I	А	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	4,3	3,5	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	6,0	4,8	64,5	266,9	267,0	303,9	143,4		
		tgφ		6,120	6,065	6,039	6,051	6,019	5,993	5,961	5,851	5,678	5,465	5,950	8,422	8,431	8,376	8,335	8,377	8,506	8,628	5,138	6,521	1,604	0,798	0,778	0,700	0,331		
		cosφ		0,161	0,163	0,163	0,163	0,164	0,165	0,165	0,168	0,173	0,180	0,166	0,118	0,118	0,119	0,119	0,119	0,117	0,115	0,191	0,152	0,529	0,782	0,789	0,819	0,949		
Ф-1-26	3сш-10	P	МВт	0,96	2,57	2,89	2,20	1,94	1,80	1,90	2,04	1,47	1,79	1,55	1,04	0,52	0,37	0,93	1,04	0,89	0,87	1,59	1,71	1,81	2,73	2,69	2,85	2,49		
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		I	А	69,3	185,8	208,7	158,9	139,8	130,1	136,9	147,0	106,1	129,4	112,2	74,9	37,6	26,6	67,4	75,3	64,0	62,9	114,7	123,5	130,4	196,8	194,0	205,9	179,9		
		tgφ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		cosφ		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ф-1-29	3сш-10	P	МВт	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,26	0,27	0,29	0,21	0,31	0,35	0,35	0,35	0,30		
		Q	Мвар	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,36	0,36	0,37	0,42	0,44	0,43	0,49	0,42	0,37	0,32	0,32	0,58	0,55	0,70	0,34	0,60	0,75	0,68	0,71	0,54		
		I	А	17,3	17,5	17,4	17,2	16,7	16,3	16,6	16,6	17,2	17,7	17,4	18,3	16,9	15,7	14,9	14,7	18,4	19,4	20,9	14,9	22,6	25,5	24,9	25,2	21,9		
		tgφ		1,629	1,534	1,531	1,599	1,622	1,578	1,573	1,589	1,775	1,808	1,778	1,930	1,772	1,679	1,569	1,567	2,260	2,029	2,413	1,637	1,897	2,135	1,966	2,036	1,770		
		cosφ		0,523	0,546	0,547	0,530	0,525	0,535	0,536	0,533	0,491	0,484	0,490	0,460	0,491	0,512	0,538	0,538	0,405	0,442	0,383	0,521	0,466	0,424	0,453	0,441	0,492		
Ф-1-31	4сш-10	P	МВт	0,17	0,21	0,18	0,17	0,13	0,13	0,22	0,21	0,19	0,20	0,17	0,19	0,15	0,24	0,24	0,16	0,16	0,17	0,18	0,13	0,16	0,18	0,19	0,19	0,17		
		Q	Мвар	0,28	0,51	0,25	0,19	0,17	0,17	0,49	0,18	0,44	0,45	0,23	0,46	0,21	0,54	0,56	0,46	0,32	0,48	0,55	0,20	0,38	0,46	0,49	0,55	0,44		
		I	А	12,6	15,1	13,1	12,1	9,3	9,1	15,9	15,1	13,9	14,7	12,6	13,5	10,7	17,0	17,1	11,7	11,5	12,5	12,6	9,3	11,6	12,9	13,5	14,0	12,0		
		tgφ		1,578	2,446	1,390	1,123	1,286	1,344	2,230	0,843	2,272	2,193	1,315	2,471	1,416	2,303	2,368	2,838	2,026	2,790	3,119	1,529	2,349	2,600	2,620	2,828	2,641		
		cosφ		0,535	0,378	0,584	0,665	0,614	0,597	0,409	0,765	0,403	0,415	0,605	0,375	0,577	0,398	0,389	0,332	0,443	0,337	0,305	0,547	0,392	0,359	0,357	0,333	0,354		
Ф-1-32	4сш-10	P	МВт	1,29	3,28	3,71	2,76	2,69	2,46	2,61	2,80	1,84	2,44	1,76	1,05	0,55	0,33	0,85	1,17	1,03	0,99	2,15	2,15	2,23	3,45	3,41	3,68	3,22		
		Q	Мвар	6,99	6,14	6,07	5,53	6,15	5,00	5,69	5,75	4,38	4,68	3,11	1,06	0,89	0,00	0,26	0,36	0,00	0,03	0,64	0,66	0,86	1,18	1,08	1,05	0,83		
		I	А	92,8	236,9	267,9	199,3	193,8	177,2	188,0	202,0	132,8	176,2	127,2	76,0	40,0	23,8	61,4	84,4	74,2	71,4	155,3	155,5	160,8	248,7	246,1	265,6	232,1		
		tgφ		5,433	1,871	1,636	2,002	2,291	2,035	2,185	2,056	2,378	1,918	1,766	1,004	1,600	0,000	0,310	0,310	0,000	0,032	0,297	0,308	0,387	0,341	0,317	0,285	0,259		
		cosφ		0,181	0,471	0,522	0,447	0,400	0,441	0,416	0,437	0,388	0,462	0,493	0,706	0,530	1,000	0,955	0,955	1,000	0,999	0,959	0,956	0,933	0,946	0,953	0,962	0,968		
Ф-1-34	4сш-10	P	МВт	0,43	0,88	0,86	0,72	0,89	0,86	0,28	0,13	0,71	0,85	0,75	0,52	0,37	0,86	0,81	0,70	1,02	1,96	1,53	0,68	0,78	1,00	0,99	0,84	0,79		
		Q	Мвар	1,18	1,72	1,74	1,55	1,74	1,71	0,60	0,40	1,57	1,64	1,68	1,03	1,10	1,89	1,81	1,53	1,95	1,92	1,00	0,64	0,71	0,59	0,60	0,58	0,61		
		I	А	31,1	63,8	62,0	52,2	64,1	61,8	20,3	9,2	51,6	61,5	53,9	37,4	27,0	62,3	58,6	50,5	73,5	141,1	110,4	49,4	56,3	72,2	71,3	60,7	57,0		
		tgφ		2,735	1,949	2,025	2,147	1,962	1,998	2,128	3,135	2,190	1,927	2,243	1,990	2,945	2,194	2,224	2,191	1,913	0,984	0,654	0,928	0,904	0,594	0,605	0,695	0,767		
		cosφ		0,343	0,457	0,443	0,422	0,454	0,448	0,425	0,304	0,415	0,461	0,407	0,449	0,321	0,415	0,410	0,415	0,463	0,713	0,837	0,733	0,742	0,860	0,855	0,821	0,793		
Ф-1-36	3сш-10	P	МВт	0,53	0,55	0,56	0,54	0,56	0,56	0,44	0,33	0,54	0,56	0,55	0,52	0,52	0,57	0,58	0,55	0,58	0,59	0,50	0,41	0,57	2,60	2,41	2,80	2,55		
		Q	Мвар	0,96	1,00	0,99	0,97	0,98	0,99	0,88	0,74	0,91	0,92	0,94	0,95	1,00	1,09	1,04	0,95	1,17	1,13	0,96	0,92	1,06	1,67	1,64	1,69	1,59		
		I	А	38,1	40,0	40,2	38,9	40,6	40,2	31,6	24,2	38,8	40,4	39,4	37,6	37,3	41,4	42,1	39,6	42,2	42,4	36,4	29,6	40,8	187,4	174,0	201,8	184,2		
		tgφ		1,820	1,798	1,784	1,796	1,743	1,776	2,006	2,212	1,698	1,645	1,717	1,825	1,931	1,904	1,786	1,735	1,996	1,915	1,897	2,249	1,874	0,643	0,680	0,603	0,624		
		cosφ		0,482	0,486	0,489	0,486	0,498	0,491	0,446	0,412	0,507	0,519	0,503	0,481	0,460	0,465	0,489	0,499	0,448	0,463	0,466	0,406	0,471	0,841	0,827	0,856	0,848		
Положение РПН-110 С1Т				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Положение РПН-110 С2Т				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Положение РПН-110 С3Т				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

И.о. Главного энергетика

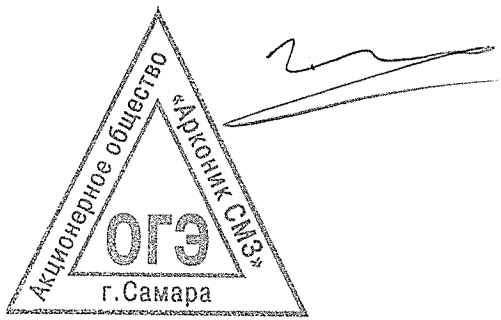

П.Н. Чернов

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

19 июня 2019 г.

ГПП-1 110/10 кВ

Наименование присоедине	Точка замера/ текущая	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера																						Примечани
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	2,44		2,34		2,34		2,25		2,32		2,36		2,55		3,06		3,19		3,32		3,23		3,35		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,01		0,01		0,02		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	2,08		2,00		2,00		1,93		1,98		2,01		2,15		2,53		2,63		2,73		2,66		2,76		
		Var	Мвар*ч	4,03		4,02		4,07		3,99		3,92		3,95		3,88		3,87		3,85		3,94		4,13		4,15		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	7,77		8,46		6,68		6,46		6,07		5,71		5,78		5,04		6,14		5,08		3,64		2,51		
		Var	Мвар*ч	5,02		5,10		3,25		3,56		3,27		3,02		2,55		1,67		2,94		2,34		0,81		0,75		
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,78		0,73		0,71		0,70		0,68		0,75		0,87		1,02		1,10		1,11		1,14		1,15	
		Var	Мвар*ч		0,21		0,18		0,23		0,24		0,21		0,17		0,16		0,24		0,32		0,35		0,39		0,35	
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		2,72		2,60		2,55		2,57		2,73		3,12		3,43		3,54		3,60		3,70		3,72		3,72	
		Var	Мвар*ч		1,47		1,36		1,27		1,21		1,26		1,53		1,72		1,91		2,03		2,07		2,10		2,11	
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,05		0,05		0,06		0,08		0,08		0,08		0,08		0,09		0,08		0,08		0,08		0,09	
		Var	Мвар*ч		0,16		0,16		0,20		0,20		0,20		0,20		0,18		0,21		0,18		0,18		0,19		0,21	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,01		0,02		0,02	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,03		0,09		0,10	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
		Var	Мвар*ч		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,09		0,09		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,46		0,46		0,46		0,47		0,46		0,46		0,46		0,46		0,54		0,57		0,59		0,59	
		Var	Мвар*ч		0,73		0,73		0,74		0,73		0,72		0,71		0,69		0,66		0,71		0,77		0,82		0,82	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,18		0,17		0,17		0,16		0,17		0,17		0,21		0,28		0,31		0,33		0,37		0,40	
		Var	Мвар*ч		0,18		0,18		0,18		0,17		0,17		0,17		0,16		0,17		0,17		0,18		0,18		0,18	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		1,33		1,32		1,39		1,30		1,37		1,11		1,05		1,38		1,35		1,44		1,19		1,32	
		Var	Мвар*ч		0,54		0,55		0,55		0,46		0,43		0,48		0,48		0,48		0,40		0,34		0,42		0,43	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,06		0,05		0,05	
		Var	Мвар*ч		0,19		0,19		0,19		0,19		0,18		0,18		0,17		0,16		0,17		0,36		0,41		0,41	
Ф-1-26 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		2,57		2,89		2,20		1,94		1,80		1,90		2,04		1,47		1,79		1,55		1,04		0,52	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,24		0,24		0,24		0,23		0,23		0,23		0,23		0,24		0,24		0,24		0,25		0,23	
		Var	Мвар*ч		0,37		0,37		0,38		0,38		0,36		0,36		0,37		0,42		0,44		0,43		0,49		0,42	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,21		0,18		0,17		0,13		0,13		0,22		0,21		0,19		0,20		0,17		0,19		0,15	
		Var	Мвар*ч		0,51		0,25		0,19		0,17		0,17		0,49		0,18		0,44		0,45		0,23		0,46		0,21	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		3,28		3,71		2,76		2,69		2,46		2,61		2,80		1,84		2,44		1,76		1,05		0,55	
		Var	Мвар*ч		6,14		6,07		5,53		6,15		5,00		5,69		5,75		4,38		4,68		3,11		1,06		0,89	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,88		0,86		0,72		0,89		0,86		0,28		0,13		0,71		0,85		0,75		0,52		0,37	
		Var	Мвар*ч		1,72		1,74		1,55		1,74		1,71		0,60		0,40		1,57		1,64		1,68		1,03		1,10	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,55		0,56		0,54		0,56		0,56		0,44		0,33		0,54		0,56		0,55		0,52		0,52	
		Var	Мвар*ч		1,00		0,99		0,97		0,98		0,99		0,88		0,74		0,91		0,92		0,94		0,95		1,00	

Наименование присоедине	Точка замера/ текущая	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечани
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00		
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	3,43		3,45		3,10		3,17		3,19		3,22		3,23		4,01		6,77		7,05		7,01		4,39		
		Var	Мвар*ч	0,01		0,00		0,03		0,04		0,01		0,09		0,16		1,10		3,21		3,29		3,36		0,65		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	2,80		2,82		2,56		2,62		2,64		2,65		2,67		3,25		5,29		5,50		5,47		3,52		
		Var	Мвар*ч	4,09		4,04		4,17		4,26		4,20		4,30		4,40		5,04		6,53		6,62		6,69		4,78		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	2,76		3,72		3,89		4,05		4,96		6,29		5,39		5,90		10,34		10,08		10,74		9,59		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,02		0,13		0,15		0,93		0,81		0,94		0,32		
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		1,13		1,17		1,07		1,06		1,07		1,06		1,03		1,05		1,14		1,23		1,04		0,95	
		Var	Мвар*ч		0,33		0,38		0,34		0,30		0,34		0,30		0,24		0,26		0,28		0,30		0,28		0,23	
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		2,15		2,08		2,08		2,07		2,08		2,13		2,15		2,17		2,28		2,34		2,00		1,72	
		Var	Мвар*ч		0,60		0,58		0,58		0,58		0,59		0,60		0,61		0,57		0,54		0,52		0,49		0,49	
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,09		0,09		0,09		0,08	
		Var	Мвар*ч		0,19		0,19		0,24		0,20		0,20		0,20		0,21		0,24		0,29		0,28		0,28		0,20	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,10		0,09		0,61		2,31		2,46		2,48		0,65	
		Var	Мвар*ч		0,09		0,09		0,10		0,10		0,10		0,38		0,39		0,97		2,78		2,99		3,02		0,97	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
		Var	Мвар*ч		0,08		0,08		0,08		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,08		0,08		0,09		0,09	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,59		0,59		0,59		0,60		0,60		0,67		0,68		0,74		0,87		0,87		0,86		0,73	
		Var	Мвар*ч		0,81		0,80		0,81		0,84		0,88		0,94		0,92		1,01		1,08		1,05		1,06		0,99	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,39		0,39		0,36		0,32		0,27		0,23		0,21		0,19		0,19		0,20		0,19		0,19	
		Var	Мвар*ч		0,18		0,19		0,19		0,20		0,18		0,17		0,16		0,16		0,15		0,15		0,16		0,17	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		1,35		1,42		0,93		1,25		1,40		1,28		1,34		1,29		1,22		1,38		1,33		1,34	
		Var	Мвар*ч		0,37		0,33		0,38		0,52		0,41		0,46		0,55		0,54		0,48		0,48		0,54		0,56	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,08		0,07		0,89		3,70		3,70		4,21		1,99	
		Var	Мвар*ч		0,41		0,41		0,41		0,43		0,44		0,43		0,43		1,43		2,95		2,88		2,95		0,66	
Ф-1-26 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,37		0,93		1,04		0,89		0,87		1,59		1,71		1,81		2,73		2,69		2,85		2,49	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,22		0,21		0,20		0,26		0,27		0,29		0,21		0,31		0,35		0,35		0,35		0,30	
		Var	Мвар*ч		0,37		0,32		0,32		0,58		0,55		0,70		0,34		0,60		0,75		0,68		0,71		0,54	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,24		0,24		0,16		0,16		0,17		0,18		0,13		0,16		0,18		0,19		0,19		0,17	
		Var	Мвар*ч		0,54		0,56		0,46		0,32		0,48		0,55		0,20		0,38		0,46		0,49		0,55		0,44	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,33		0,85		1,17		1,03		0,99		2,15		2,15		2,23		3,45		3,41		3,68		3,22	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,26		0,36		0,00		0,03		0,64		0,66		0,86		1,18		1,08		1,05		0,83	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,86		0,81		0,70		1,02		1,96		1,53		0,68		0,78		1,00		0,99		0,84		0,79	
		Var	Мвар*ч		1,89		1,81		1,53		1,95		1,92		1,00		0,64		0,71		0,59		0,60		0,58		0,61	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,57		0,58		0,55		0,58		0,59		0,50		0,41		0,57		2,60		2,41		2,80		2,55	
		Var	Мвар*ч		1,09		1,04		0,95		1,17		1,13		0,96		0,92		1,06		1,67		1,64		1,69		1,59	

И.о. Главного энергетика

Акционерное общество «Арконик СМЗ» ОГЭ г.Самара

П.Н. Чернов

Приложение 1
к Указанию № ____ от _____2008г.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

19 июня 2019 г.

АО "Арконик СМЗ"

ГПП-2 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Время замера																										Примечание
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	
1сш 110 кВ		U	кВ	117	117	117	117	118	118	118	118	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
2сш 110 кВ		U	кВ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
1сш 10 кВ		U	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
2сш 10 кВ		U	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	
3сш 10 кВ		U	кВ	10,5	10,6	10,5	10,5	10,5	10,6	10,5	10,5	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,9	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
4сш 10 кВ		U	кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,6	10,5	10,5	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	10,8	10,8	10,9	11,0	11,0	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
Мет-2 110кВ	2сш-110	P	МВт	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	14,0	14,0	14,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	11,0	15,0	25,0	25,0	12,0	12,0	
		Q	Мвар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	5,0	6,0	5,0	2,0	2,0	
		I	А	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	20,0	100,0	115,0	100,0	20,0	20,0	
		tgφ		0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,143	0,143	0,143	0,182	0,167	0,167	0,167	0,25	0,182	0,182	0,333	0,24	0,2	0,167	0,167	
		cosφ		1	1	1	1	1	1	1	1	0,97	0,97	0,99	0,99	0,99	0,984	0,986	0,986	0,986	0,97	0,984	0,984	0,949	0,972	0,981	0,986	0,986	
Мет-3 110кВ	1сш-110	P	МВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Q	Мвар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		tgφ																											
		cosφ																											
С1Т-110 кВ	2сш-110	P	МВт	3,26	3,06	3,08	3,23	3,21	3,29	3,83	4,01	4,24	4,40	4,65	4,88	4,96	4,92	3,64	3,04	3,17	3,23	3,46	3,47	3,78	5,62	5,77	5,97	4,79	
		Q	Мвар	2,34	2,27	2,36	2,49	2,51	2,42	2,63	2,61	2,58	2,64	2,96	3,25	3,25	3,10	2,90	2,79	2,84	2,92	3,19	3,15	3,72	5,08	5,31	5,45	3,91	
		I	А	21,4	20,1	20,2	21,2	21,1	21,6	25,1	26,3	27,8	28,9	30,5	32,0	32,5	32,3	23,9	20,0	20,8	21,2	22,7	22,7	24,8	36,8	37,8	39,2	31,4	
		tgφ		0,717	0,741	0,764	0,771	0,78	0,737	0,686	0,65	0,608	0,6	0,638	0,667	0,655	0,63	0,797	0,915	0,896	0,904	0,924	0,91	0,984	0,904	0,92	0,912	0,817	
		cosφ		0,813	0,803	0,794	0,792	0,788	0,805	0,825	0,839	0,854	0,858	0,843	0,832	0,836	0,846	0,782	0,738	0,745	0,742	0,735	0,739	0,713	0,742	0,736	0,739	0,775	
С2Т-110 кВ	2сш-110	P	МВт	1,93	3,10	2,98	2,48	2,62	3,10	2,69	2,44	2,67	3,21	2,98	2,82	1,92	2,71	2,58	2,97	2,81	2,55	2,94	2,76	2,73	2,42	2,67	2,73	1,99	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	12,6	20,3	19,6	16,2	17,2	20,3	17,6	16,0	17,5	21,0	19,6	18,5	12,6	17,8	16,9	19,5	18,4	16,7	19,3	18,1	17,9	15,9	17,5	17,9	13,0	
		tgφ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cosφ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
С3Т-110 кВ	1сш-110	P	МВт	4,3	4,07	4,08	4,30	4,26	4,37	5,06	5,31	5,61	5,81	6,14	6,43	6,53	6,49	4,81	4,03	4,18	4,27	4,57	4,58	4,99	7,41	7,60	7,86	6,31	
		Q	Мвар	4,7	4,63	4,75	4,94	4,96	4,82	5,12	5,08	5,03	5,10	5,52	5,94	5,93	5,74	5,43	5,27	5,37	5,50	5,85	5,81	6,55	8,40	8,73	8,92	6,86	
		I	А	28,3	26,7	26,8	28,2	28,0	28,7	33,2	34,9	36,8	38,1	40,3	42,2	42,8	42,6	31,6	26,4	27,4	28,0	30,0	30,1	32,7	48,6	49,8	51,6	41,4	
		tgφ		1,093	1,14	1,163	1,147	1,163	1,104	1,01	0,957	0,896	0,877	0,899	0,924	0,908	0,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cosφ		0,675	0,66	0,652	0,657	0,652	0,671	0,703	0,723	0,745	0,752	0,744	0,734	0,74	0,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ф-2-5 10кВ	2сш-10	P	МВт	2,78	2,99	3,66	3,97	3,76	3,60	3,50	3,40	3,42	3,44	3,45	3,33	3,06	3,16	3,18	3,15	3,16	3,06	3,19	3,01	3,08	3,30	3,35	3,39	3,15	
		Q	Мвар	2,36	2,48	2,59	2,63	2,62	2,54	2,52	2,46	2,51	2,55	2,55	2,43	2,25	2,37	2,44	2,41	2,43	2,32	2,44	2,29	2,31	2,44	2,46	2,48	2,35	
		I	А	200,8	215,4	264,3	286,4	271,3	260,0	252,5	245,4	247,1	248,4	249,3	240,2	220,6	228,0	229,6	227,4	228,3	220,6	230,4	217,3	222,4	238,3	242,1	244,3	227,6	
		tgφ		0,848	0,831	0,708	0,664	0,696	0,706	0,721	0,723	0,732	0,74	0,739	0,729	0,735	0,752	0,766	0,766	0,769	0,759	0,764	0,762	0,751	0,738	0,734	0,731	0,746	
		cosφ		0,763	0,769	0,816	0,833	0,821	0,817	0,811	0,81	0,807	0,804	0,804	0,808	0,806	0,799	0,794	0,794	0,793	0,797	0,795	0,795	0,8	0,805	0,806	0,807	0,802	
Ф-2-7 10кВ	1сш-10	P	МВт	2,88	2,49	2,37	2,29	2,29	2,43	2,94	3,23	3,60	3,97	4,13	4,22	4,27	4,21	2,42	1,44	1,47	1,44	1,42	1,41	1,40	1,41	1,34	1,16	1,00	
		Q	Мвар	1,11	1,02	1,00	0,99	0,96	0,95	1,01	1,05	1,13	1,24	1,31	1,34	1,33	1,32	0,70	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,33	0,30	0,28	0,25	
		I	А	207,9	180,0	171,3	165,0	165,2	175,6	212,1	233,1	260,0	286,6	298,3	304,5	308,1	303,9	174,9	103,8	106,0	104,1	102,7	101,6	101,2	102,1	97,0	84,0	72,5	
		tgφ		0,386	0,409	0,423	0,435	0,42	0,39	0,342	0,326	0,312	0,311	0,316	0,319	0,311	0,314	0,289	0,253	0,26	0,263	0,264	0,262	0,256	0,231	0,224	0,237	0,25	
		cosφ		0,933	0,926	0,921	0,917	0,922	0,932	0,946	0,951	0,955	0,955	0,954	0,953	0,955	0,954	0,961	0,969	0,968	0,967	0,967	0,967	0,969	0,974	0,976	0,973	0,97	
Ф-2-8 10кВ	1сш-10	P	МВт	1,22	1,08	1,24	1,34	1,09	1,03	1,08	1,42	1,22	1,32	1,28	1,02	1,86	2,55	2,48	2,19	1,96	1,90	1,81	1,84	1,82	1,81	1,72	1,30	1,27	
		Q	Мвар	1,17	1,26	1,21	1,31	1,28	1,27	1,19	1,18	1,16	1,31	1,28	1,18	1,12	1,40	1,38	1,37	1,32	1,30	1,37	1,37	1,39	1,41	1,46	1,30	1,17	
		I	А	88,1	77,9	89,8	96,5	78,3	74,2	77,7	102,3	87,9	95,5	92,6	73,8	134,5	183,9	179,1	158,2	141,1	137,2	130,4	132,9	131,3	130,7	124,4	93,5	91,9	
		tgφ		0,955	1,167	0,971	0,978	1,18	1,235	1,102	0,831	0,956	0,99	0,994	1,157	0,6	0,55	0,558	0,625	0,677	0,685	0,76	0,742	0,764	0,781	0,846	1,002	0,919	
		cosφ		0,723	0,651	0,717	0,715	0,646	0,629	0,672	0,769	0,723	0,711	0,709	0,654	0,857	0,876	0,873	0,848	0,828	0,825	0,796	0,803	0,795	0,788	0,763	0,707	0,736	
Ф-2-9 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,14	0,15	0,79	3,05	3,23	3,22	0,85	
		Q	Мвар	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,63	0,64	1,42	4,16	4,52	4,59	1,43	
		I	А	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,1	3,1	9,9	10,7	57,3	220,2	233,0	232,2	61,4	
		tgφ		4,521	4,384	4,431	4,472	4,389	4,333	4,31	4,261	4,088	4,045	4,211	4,541	4,489	4,496	4,496	4,485	4,56	4,629	4,587	4,292	1,785	1,363	1,401	1,425	1,678	
		cosφ		0,216	0,222	0,22	0,218	0,222	0,225	0,226	0,228	0,238	0,24	0,231	0,215	0,217	0,217	0,217	0,218	0,214	0,211	0,213	0,227	0,489	0,592	0,581	0,574	0,512	
Ф-2-10 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
		Q	Мвар	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
		I	А	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	2,1	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,5	2,3	2,2	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	
		tgφ		0,917	0,901	0,901	0,909	0,893	0,878	0,85	0,717	0,586	0,578	0,549	0,525	0,509	0,523	0,518	0,55	0,581	0,782	0,829	0,858	0,793	0,783	0,797	0,837	0,887	
		cosφ		0,737	0,743	0,743	0,74	0,746	0,752	0,762	0,813	0,863	0,866	0,877	0,885	0,891	0,886	0,888	0,876	0,865	0,788	0,77	0,759	0,784	0,787	0,782	0,767	0,748	
Ф-2-11 10кВ	2сш-10	P	МВт	1,26	1,26	1,38	1,62	1,49	1,46	1,70	1,75	1,76	1,77	1,81	2,13	2,42	2,49	2,44	2,58	2,44	2,55	2,94	2,92	2,60	3,09	3,07	3,33	3,16	
		Q	Мвар	1,73	1,76	1,94	2,24	2,17	2,14	2,27	2,24	2,19	2,20	2,25	2,61	2,71	2,75	2,72	2,87	2,82	2,97	3,18	3,21	3,07	3,01	3,00	3,07	3,12	
		I	А	91,3	91,2	99,9	116,7	107,3	105,5	122,5	126,3	126,8	128,0	130,4	153,7	175,0	179,9	175,7	186,5	175,8	183,9	212,3	211,0	187,7	223,0	221,6	240,3	228,1	
		tgφ		1,366	1,392	1,398	1,386	1,463	1,465	1,337	1,279	1,246	1,241	1,244	1,226	1,116	1,101	1,115	1,111	1,157	1,164	1,081	1,099	1,178	0,973	0,978	0,922	0,988	
		cosφ		0,591	0,583	0,582	0,585	0,564	0,564	0,599	0,616	0,626	0,627	0,626	0,632	0,667	0,672	0,668	0,669	0,654	0,652	0,679	0,673	0,647	0,717	0,715	0,735	0,711	
Ф-2-13 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,49	0,51	0,54	0,67	0,85	1,00	1,29	1,45	1,40	1,41	1,56	1,68	1,61	1,55	1,31	0,97	0,89	0,92	1,04	1,12	1,04	2,24	2,44	2,92	2,97	
		Q	Мвар	1,26	1,27	1,30	1,44	1,52	1,55	1,60	1,68	1,62	1,62	1,74	1,82	1,72	1,72	1,58	1,49	1,50	1,53	1,57	1,59	1,69	1,83	1,88	1,94	1,89	
		I	А	35,5	36,5	38,7	48,5	61,4	72,1	93,3	104,5	101,2	101,8	112,7	121,4	116,2	111,7	94,3	70,0	64,2	66,8	75,4	80,8	75,1	161,8	175,7	210,9	214,7	
		tgφ		2,56	2,506	2,42	2,145	1,781	1,552	1,241	1,16	1,158	1,149	1,117	1,084	1,068	1,111	1,209	1,536	1,69	1,651	1,503	1,424	1,628	0,817	0,77	0,665	0,636	

		cosφ		0,364	0,371	0,382	0,423	0,49	0,542	0,627	0,653	0,654	0,657	0,667	0,678	0,683	0,669	0,637	0,546	0,509	0,518	0,554	0,575	0,523	0,775	0,792	0,833	0,844
Ф-2-15 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,13	0,13	0,13	0,16	0,19	0,18	0,24	0,31	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,27	0,23	0,21	0,20	0,17	0,14	0,12	0,18	0,15	0,17	0,14	0,12
		Q	Мвар	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
		I	А	9,5	9,1	9,3	11,6	13,6	12,7	17,4	22,5	26,0	26,4	26,5	26,1	25,1	19,1	16,7	15,4	14,5	12,3	9,8	8,5	12,7	10,9	12,4	10,0	8,9
		tgφ		1,302	1,313	1,259	1,044	0,894	0,891	0,692	0,579	0,494	0,489	0,498	0,498	0,555	0,694	0,694	0,733	0,798	0,927	1,127	1,237	0,793	0,907	0,812	1,046	1,247
		cosφ		0,609	0,606	0,622	0,692	0,746	0,747	0,822	0,866	0,897	0,899	0,895	0,895	0,874	0,821	0,822	0,807	0,782	0,733	0,664	0,629	0,783	0,741	0,776	0,691	0,626
Ф-2-16 10кВ	1сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		tgφ																										
		cosφ																										
Ф-2-17 10кВ	1сш-10	P	МВт	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,19	0,23	0,49	0,51	0,50	0,51	0,50	0,51	0,54	0,53	0,53	0,53	0,56	0,60	0,60	0,59	0,58
		Q	Мвар	0,29	0,31	0,30	0,29	0,30	0,30	0,28	0,25	0,25	0,30	0,71	0,76	0,74	0,76	0,75	0,77	0,81	0,80	0,79	0,79	0,88	0,96	0,95	0,95	0,88
		I	А	14,9	15,4	15,3	15,0	15,3	15,2	14,9	13,5	13,8	16,5	35,0	36,5	36,0	36,5	36,3	37,1	38,7	38,2	38,0	37,9	40,2	43,5	43,0	42,8	41,5
		tgφ		1,405	1,454	1,434	1,407	1,424	1,409	1,37	1,322	1,33	1,323	1,467	1,505	1,481	1,499	1,485	1,508	1,512	1,511	1,504	1,51	1,588	1,598	1,597	1,602	1,535
		cosφ		0,58	0,567	0,572	0,579	0,575	0,579	0,59	0,603	0,601	0,603	0,563	0,554	0,56	0,555	0,559	0,553	0,552	0,552	0,554	0,552	0,533	0,53	0,531	0,53	0,546
Ф-2-18 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,24	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
		Q	Мвар	0,26	0,26	0,27	0,25	0,25	0,24	0,25	0,23	0,25	0,27	0,25	0,26	0,23	0,25	0,27	0,27	0,25	0,27	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24
		I	А	17,0	16,9	17,0	16,6	16,2	16,2	16,6	16,5	17,2	17,5	17,5	17,7	17,0	17,3	17,6	17,9	17,6	17,1	16,3	16,4	16,7	16,8	16,8	16,7	16,4
		tgφ		1,101	1,128	1,165	1,106	1,098	1,086	1,082	1,013	1,058	1,105	1,031	1,072	0,984	1,061	1,102	1,07	1,043	1,119	1,038	1,035	1,052	1,085	1,08	1,044	1,047
		cosφ		0,672	0,663	0,651	0,671	0,673	0,677	0,679	0,702	0,687	0,671	0,696	0,682	0,713	0,686	0,672	0,683	0,692	0,666	0,694	0,695	0,689	0,678	0,679	0,692	0,691
Ф-2-19 10кВ	2сш-10	P	МВт	2,07	2,00	1,99	2,05	1,91	1,85	1,98	1,86	1,99	1,91	1,79	1,72	1,66	1,72	0,87	0,67	1,15	1,22	1,18	1,18	1,02	1,12	1,16	1,13	1,15
		Q	Мвар	0,89	0,83	0,84	0,77	0,79	0,70	0,85	0,79	0,82	0,77	0,73	0,68	0,69	0,52	0,52	0,49	0,58	0,57	0,58	0,48	0,50	0,44	0,50	0,54	0,57
		I	А	149,3	144,3	143,9	148,3	137,9	133,4	142,6	134,5	143,3	137,6	129,1	124,4	119,6	124,4	62,7	48,4	82,7	88,0	84,9	85,0	73,6	81,2	84,1	81,5	83,0
		tgφ		0,43	0,417	0,421	0,375	0,412	0,38	0,431	0,423	0,415	0,402	0,406	0,395	0,415	0,299	0,598	0,724	0,504	0,471	0,493	0,409	0,494	0,389	0,426	0,482	0,495
		cosφ		0,919	0,923	0,922	0,936	0,924	0,935	0,918	0,921	0,924	0,928	0,927	0,93	0,924	0,958	0,858	0,81	0,893	0,905	0,897	0,926	0,897	0,932	0,92	0,901	0,896
Ф-2-20 10кВ	2сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		tgφ																										
		cosφ																										
Ф-2-21 10кВ	1сш-10	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		tgφ																										
		cosφ																										
Ф-2-23 10кВ	1сш-10	P	МВт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,13	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,18	0,16	0,68	0,82	0,82	0,82	0,76
		Q	Мвар	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,20	0,28	0,32	0,34	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,35	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75
		I	А	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4	4,5	4,4	5,4	9,2	10,3	10,5	9,9	10,8	10,9	11,1	11,3	13,2	11,6	48,9	59,0	59,0	58,9	54,8
		tgφ		2,82	2,792	2,784	2,795	2,751	2,808	2,743	2,621	2,537	2,625	2,217	2,242	2,3	2,277	2,128	2,151	2,226	2,218	2,031	2,162	1,078	0,908	0,904	0,91	0,994
		cosφ		0,334	0,337	0,338	0,337	0,342	0,335	0,343	0,356	0,367	0,356	0,411	0,407	0,399	0,402	0,425	0,422	0,41	0,411	0,442	0,42	0,68	0,741	0,742	0,74	0,709
Ф-2-27 10кВ	4сш-10	P	МВт	1,17	2,33	2,24	1,70	1,91	2,39	1,96	1,71	1,90	2,36	2,11	1,95	1,16	1,87	1,72	2,11	1,97	1,71	2,14	1,93	1,97	1,68	1,90	1,96	1,17
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	А	84,6	168,0	161,3	122,6	137,8	172,4	141,3	123,5	137,1	170,0	152,1	140,5	83,4	135,0	123,9	152,3	142,2	123,5	154,1	139,6	142,1	121,0	136,9	141,1	84,5
		tgφ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cosφ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ф-2-29 10кВ	3сш-10	P	МВт	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
		Q	Мвар	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		I	А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4
		tgφ		3,5	3,588	3,444	3,647	3,389	3,529	3,529	3,353	3,438	3,375	3,313	3,438	3,5	3,375	3,375	3,438	3,353	3,412	3,412	3,471	3,625	3,353	3,353	3,625	3,389
		cosφ		0,275	0,268	0,279	0,264	0,283	0,273	0,273	0,286	0,279	0,284	0,289	0,279	0,275	0,284	0,284	0,279	0,286	0,281	0,281	0,277	0,266	0,286	0,286	0,266	0,283
Ф-2-31 10кВ	3сш-10	P	МВт	0,18	0,16	0,15	0,17	0,12	0,12	0,13	0,16	0,19	0,26	0,28	0,29	0,29	0,30	0,28	0,27	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,21	0,19	0,25
		Q	Мвар	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,16	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12
		I	А	13,3	11,2	10,9	12,3	8,8	8,5	9,4	11,8	13,6	18,5	20,4	21,2	21,1	21,6	20,4	19,6	19,3	18,2	16,7	15,9	14,1	13,8	14,9	13,8	18,1
		tgφ		0,647	0,74	0,705	0,664	0,79	0,796	0,716	0,781	0,718	0,591	0,571	0,55	0,569	0,576	0,614	0,644	0,659	0,647	0,581	0,566	0,631	0,576	0,543	0,563	0,465
		cosφ		0,84	0,804	0,817	0,833	0,785	0,783	0,813	0,788	0,812	0,861	0,868	0,876	0,869	0,866	0,852	0,841	0,835	0,84	0,865	0,87	0,846	0,867	0,879	0,872	0,907
Ф-2-32 10кВ	3сш-10	P	МВт	0,46	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48	0,38	0,44	0,49	0,48	0,48	0,49	0,48	0,50	0,48	0,46	0,48	0,48	0,47
		Q	Мвар	0,85	0,81	0,81	0,82	0,80	0,80	0,81	0,77	0,77	0,75	0,76	0,76	0,54	0,73	0,77	0,76	0,77	0,79	0,78	0,82	0,79	0,73	0,77	0,79	0,84
		I	А	33,2	36,0	35,8	35,7	35,3	35,6	35,5	34,4	34,7	35,1	35,0	34,5	27,5	31,5	35,2	34,9	34,9	35,0	34,8	36,1	34,8	33,0	34,6	34,5	33,7
		tgφ		1,844	1,627	1,625	1,668	1,641	1,622	1,64	1,624	1,595	1,546	1,558	1,591	1,423	1,664	1,571	1,566	1,593	1,625	1,616	1,644	1,626	1,586	1,602	1,642	1,803
		cosφ		0,477	0,524	0,524	0,514	0,52	0,525	0,521	0,524	0,531	0,543	0,54	0,532	0,575	0,515	0,537	0,538	0,532	0,524	0,526	0,52	0,524	0,533	0,53	0,52	0,485
Ф-2-34 10кВ	4сш-10	P	МВт	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Q	Мвар	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07	0,09	0,09	0,06	0,04	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		I	А	3,9	3,8	3,8	3,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,8	4,3	4,3	3,7	3,1	3,9	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	3,1
		tgφ		1,101	1,073	1,068	1,096	1,064	1,007	1,014	0,979	1,394	1,442	1,455	1,194	0,924	1,315	0,921	0,885	0,938	0,965	0,951	0,986	0,971	0,93	0,95	0,951	1,014
		cosφ		0,672	0,682	0,684	0,674	0,685	0,705	0,702	0,715	0,583	0,57	0,567	0,642	0,735	0,605	0,736	0,749	0,729	0,719	0,725	0,712	0,717	0,732	0,725	0,725	0,702
Положение РПН-110 С1Т				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Положение РПН-110 С2Т				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Положение РПН-110 С3Т				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

И.о. Главного энергетика ОГЭ г. Самара П.Н. Чернов

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

19 июня 2019 г.

ГПП-2 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера																						Примечание
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	
С1Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	3,06		3,08		3,23		3,21		3,29		3,83		4,01		4,24		4,40		4,65		4,88		4,96		
		Var	Мвар*ч	2,27		2,36		2,49		2,51		2,42		2,63		2,61		2,58		2,64		2,96		3,25		3,25		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	3,10		2,98		2,48		2,62		3,10		2,69		2,44		2,67		3,21		2,98		2,82		1,92		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
С3Т-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	4,07		4,08		4,30		4,26		4,37		5,06		5,31		5,61		5,81		6,14		6,43		6,53		
		Var	Мвар*ч	4,63		4,75		4,94		4,96		4,82		5,12		5,08		5,03		5,10		5,52		5,94		5,93		
Ф-2-5 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		2,99		3,66		3,97		3,76		3,60		3,50		3,40		3,42		3,44		3,45		3,33		3,06	
		Var	Мвар*ч		2,48		2,59		2,63		2,62		2,54		2,52		2,46		2,51		2,55		2,55		2,43		2,25	
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		2,49		2,37		2,29		2,29		2,43		2,94		3,23		3,60		3,97		4,13		4,22		4,27	
		Var	Мвар*ч		1,02		1,00		0,99		0,96		0,95		1,01		1,05		1,13		1,24		1,31		1,34		1,33	
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		1,08		1,24		1,34		1,09		1,03		1,08		1,42		1,22		1,32		1,28		1,02		1,86	
		Var	Мвар*ч		1,26		1,21		1,31		1,28		1,27		1,19		1,18		1,16		1,31		1,28		1,18		1,12	
Ф-2-9 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,04		0,04	
		Var	Мвар*ч		0,10		0,10		0,10		0,09		0,09		0,09		0,09		0,08		0,08		0,09		0,18		0,18	
Ф-2-10 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-2-11 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		1,26		1,38		1,62		1,49		1,46		1,70		1,75		1,76		1,77		1,81		2,13		2,42	
		Var	Мвар*ч		1,76		1,94		2,24		2,17		2,14		2,27		2,24		2,19		2,20		2,25		2,61		2,71	
Ф-2-13 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,51		0,54		0,67		0,85		1,00		1,29		1,45		1,40		1,41		1,56		1,68		1,61	
		Var	Мвар*ч		1,27		1,30		1,44		1,52		1,55		1,60		1,68		1,62		1,62		1,74		1,82		1,72	
Ф-2-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,13		0,13		0,16		0,19		0,18		0,24		0,31		0,36		0,37		0,37		0,36		0,35	
		Var	Мвар*ч		0,17		0,16		0,17		0,17		0,16		0,17		0,18		0,18		0,18		0,18		0,18		0,19	
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,21		0,21		0,21		0,21		0,21		0,21		0,19		0,19		0,23		0,49		0,51		0,50	
		Var	Мвар*ч		0,31		0,30		0,29		0,30		0,30		0,28		0,25		0,25		0,30		0,71		0,76		0,74	
Ф-2-18 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,23		0,24		0,23		0,22		0,22		0,23		0,23		0,24		0,24		0,24		0,25		0,24	
		Var	Мвар*ч		0,26		0,27		0,25		0,25		0,24		0,25		0,23		0,25		0,27		0,25		0,26		0,23	
Ф-2-19 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		2,00		1,99		2,05		1,91		1,85		1,98		1,86		1,99		1,91		1,79		1,72		1,66	
		Var	Мвар*ч		0,83		0,84		0,77		0,79		0,70		0,85		0,79		0,82		0,77		0,73		0,68		0,69	
Ф-2-20 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,08		0,13		0,14		0,15	
		Var	Мвар*ч		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,16		0,16		0,20		0,28		0,32		0,34	
Ф-2-27 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		2,33		2,24		1,70		1,91		2,39		1,96		1,71		1,90		2,36		2,11		1,95		1,16	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-29 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-2-31 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,16		0,15		0,17		0,12		0,12		0,13		0,16		0,19		0,26		0,28		0,29		0,29	
		Var	Мвар*ч		0,12		0,11		0,11		0,10		0,09		0,09		0,13		0,14		0,15		0,16		0,16		0,17	
Ф-2-32 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт*ч		0,50		0,50		0,49		0,49		0,49		0,49		0,48		0,48		0,49		0,48		0,48		0,38	
		Var	Мвар*ч		0,81		0,81		0,82		0,80		0,80		0,81		0,77		0,77		0,75		0,76		0,76		0,54	
Ф-2-34 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт*ч		0,05		0,05		0,05		0,05		0,04		0,04		0,04		0,05		0,06		0,06		0,05		0,04	
		Var	Мвар*ч		0,06		0,06		0,06		0,05		0,04		0,04		0,04		0,07		0,09		0,09		0,06		0,04	

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера																						Примечание
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00		
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	4,92		3,64		3,04		3,17		3,23		3,46		3,47		3,78		5,62		5,77		5,97		4,79		
		Var	Мвар*ч	3,10		2,90		2,79		2,84		2,92		3,19		3,15		3,72		5,08		5,31		5,45		3,91		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	2,71		2,58		2,97		2,81		2,55		2,94		2,76		2,73		2,42		2,67		2,73		1,99		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	6,49		4,81		4,03		4,18		4,27		4,57		4,58		4,99		7,41		7,60		7,86		6,31		
		Var	Мвар*ч	5,74		5,43		5,27		5,37		5,50		5,85		5,81		6,55		8,40		8,73		8,92		6,86		
Ф-2-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		3,16		3,18		3,15		3,16		3,06		3,19		3,01		3,08		3,30		3,35		3,39		3,15	
		Var	Мвар*ч		2,37		2,44		2,41		2,43		2,32		2,44		2,29		2,31		2,44		2,46		2,48		2,35	
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		4,21		2,42		1,44		1,47		1,44		1,42		1,41		1,40		1,41		1,34		1,16		1,00	
		Var	Мвар*ч		1,32		0,70		0,36		0,38		0,38		0,38		0,37		0,36		0,33		0,30		0,28		0,25	
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		2,55		2,48		2,19		1,96		1,90		1,81		1,84		1,82		1,81		1,72		1,30		1,27	
		Var	Мвар*ч		1,40		1,38		1,37		1,32		1,30		1,37		1,37		1,39		1,41		1,46		1,30		1,17	
Ф-2-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,14		0,15		0,79		3,05		3,23		3,22		0,85	
		Var	Мвар*ч		0,18		0,18		0,18		0,19		0,20		0,63		0,64		1,42		4,16		4,52		4,59		1,43	
Ф-2-10 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,04		0,03		0,03		0,03		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-2-11 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		2,49		2,44		2,58		2,44		2,55		2,94		2,92		2,60		3,09		3,07		3,33		3,16	
		Var	Мвар*ч		2,75		2,72		2,87		2,82		2,97		3,18		3,21		3,07		3,01		3,00		3,07		3,12	
Ф-2-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		1,55		1,31		0,97		0,89		0,92		1,04		1,12		1,04		2,24		2,44		2,92		2,97	
		Var	Мвар*ч		1,72		1,58		1,49		1,50		1,53		1,57		1,59		1,69		1,83		1,88		1,94		1,89	
Ф-2-15 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,27		0,23		0,21		0,20		0,17		0,14		0,12		0,18		0,15		0,17		0,14		0,12	
		Var	Мвар*ч		0,18		0,16		0,16		0,16		0,16		0,15		0,15		0,14		0,14		0,14		0,14		0,15	
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,51		0,50		0,51		0,54		0,53		0,53		0,53		0,56		0,60		0,60		0,59		0,58	
		Var	Мвар*ч		0,76		0,75		0,77		0,81		0,80		0,79		0,79		0,88		0,96		0,95		0,95		0,88	
Ф-2-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,24		0,24		0,25		0,24		0,24		0,23		0,23		0,23		0,23		0,23		0,23		0,23	
		Var	Мвар*ч		0,25		0,27		0,27		0,25		0,27		0,23		0,24		0,24		0,25		0,25		0,24		0,24	
Ф-2-19 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		1,72		0,87		0,67		1,15		1,22		1,18		1,18		1,02		1,12		1,16		1,13		1,15	
		Var	Мвар*ч		0,52		0,52		0,49		0,58		0,57		0,58		0,48		0,50		0,44		0,50		0,54		0,57	
Ф-2-20 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,14		0,15		0,15		0,15		0,16		0,18		0,16		0,68		0,82		0,82		0,82		0,76	
		Var	Мвар*ч		0,31		0,32		0,33		0,34		0,35		0,37		0,35		0,73		0,74		0,74		0,74		0,75	
Ф-2-27 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		1,87		1,72		2,11		1,97		1,71		2,14		1,93		1,97		1,68		1,90		1,96		1,17	
		Var	Мвар*ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-2-29 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,00		0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00		0,01		0,01		0,01		0,00		0,01	
		Var	Мвар*ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-2-31 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,30		0,28		0,27		0,27		0,25		0,23		0,22		0,20		0,19		0,21		0,19		0,25	
		Var	Мвар*ч		0,17		0,17		0,17		0,18		0,16		0,13		0,13		0,12		0,11		0,11		0,11		0,12	
Ф-2-32 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,44		0,49		0,48		0,48		0,49		0,48		0,50		0,48		0,46		0,48		0,48		0,47	
		Var	Мвар*ч		0,73		0,77		0,76		0,77		0,79		0,78		0,82		0,79		0,73		0,77		0,79		0,84	
Ф-2-34 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч		0,05		0,05		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	
		Var	Мвар*ч		0,07		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	

И.о. Главного энергетика

Акционерное общество «Арконик СМЗ» ОГЭ г.Самара

П.Н. Чернов

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

1-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,81							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					1,77							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			2,64							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

2-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,81							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					1,92							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			2,79							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

3-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,79							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					2,29							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			3,13							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

4-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,81							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					2,34							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			3,20							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

5-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,80							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					2,46							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			3,32							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

6-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,69							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					2,99							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			3,73							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

7-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	**ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург**	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,59							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					3,20							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						**до 5 минут**										
						от 5 до 20 минут			3,84							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

8-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,81							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					3,16							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,02							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

9-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
						АО "Арконик СМЗ"										
	АО "Арконик СМЗ"	**ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург**	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,83							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,03							
				Ф2-11, Ф2-13					3,18							
				Ф1-9					0,00							
				Ф2-9					0,02							
Итого						**до 5 минут**										
						от 5 до 20 минут			4,07							
						от 20 доб0 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

10-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
						АО "Арконик СМЗ"										
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,82							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,06							
				Ф2-11, Ф2-13					3,37							
				Ф1-9					0,01							
				Ф2-9					0,02							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,27							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

11-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,80							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,81							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,72							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

12-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,79							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					4,04							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,93							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

13-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	**ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург**	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,85							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					4,04							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						**до 5 минут**										
						от 5 до 20 минут			5,00							
						от 20 доб0 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

14-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,86							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,74							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,71							
						от 20 доб0 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

15-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,83							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,55							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,49							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

16-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,86							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,33							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,30							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

17-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,85							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,47							
				Ф1-9					0,02							
				Ф2-9					0,04							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			4,44							
						от 20 доб0 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

18-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
						АО "Арконик СМЗ"										
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,75							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,08							
				Ф2-11, Ф2-13					3,99							
				Ф1-9					0,10							
				Ф2-9					0,14							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			5,06							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

19-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,66							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					0,06							
				Ф2-11, Ф2-13					4,04							
				Ф1-9					0,09							
				Ф2-9					0,15							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			5,00							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

20-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					0,82							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					0,88							
				Ф2-11, Ф2-13					3,64							
				Ф1-9					0,61							
				Ф2-9					0,79							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			6,75							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

21-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					2,85							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					3,66							
				Ф2-11, Ф2-13					5,33							
				Ф1-9					2,31							
				Ф2-9					3,05							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			17,21							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

22-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					2,66							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					3,66							
				Ф2-11, Ф2-13					5,51							
				Ф1-9					2,46							
				Ф2-9					3,23							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			17,53							
						от 20 доб0 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

23-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					3,05							
				Ф2-29					0,00							
				Ф1-18					4,17							
				Ф2-11, Ф2-13					6,25							
				Ф1-9					2,48							
				Ф2-9					3,22							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			19,17							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Июня 2019 года

24-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера		Способ ввода отключения по графику[1]	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО																
						АО "Арконик СМЗ"										
	АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18					2,80							
				Ф2-29					0,01							
				Ф1-18					1,98							
				Ф2-11, Ф2-13					6,14							
				Ф1-9					0,65							
				Ф2-9					0,85							
Итого						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут			12,42							
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ДУ										

ИТОГО: 24 листа

И.о. Главного энергетика П.Н. Чернов

Акционерное общество «Арконик СМЗ» ОГЭ г.Самара