

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 декабря 2025 г.

АО "СМЗ"

ГПП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/	Контроль	Единица измерения	Время замера																								Примечание
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
1сш 110 кВ	У	tgφ	кВ	114	114,7	114,5	114,5	114,3	114,3	114,3	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	114,1	114,1	113,4	114,1
				114	114,7	114,5	114,5	114,3	114,3	114,3	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	114,3	114,3	113,7	114,7	114,7	114,7	114	114	114	114,7	114,7
				114	114,7	114,5	114,5	114,3	114,3	114,3	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	114,3	114,3	113,7	114,7	114,7	114,7	114	114	114	114,7	114,7
				10,7	10,7	10,6	10,5	10,5	10,5	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,5	10,5	10,5	10,7	10,5
2сш 10 кВ	У	tgφ	кВ	10,6	10,6	10,6	10,6	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,4	10,4	10,5	10,8	10,4
				10,7	10,6	10,6	10,6	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	10,7	10,6
				10,7	10,6	10,6	10,6	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	10,7	10,6
				10,73	12,87	12,98	13,41	13,82	14,07	13,94	12,54	13,07	13,41	16,04	16,17	11,26	15,21	15,40	15,50	13,75	16,00	15,56	14,70	14,82	16,34	15,17	13,68	10,97
3сш 10 кВ	P	МВт	А	10,73	12,87	12,98	13,41	13,82	14,07	13,94	12,54	13,07	13,41	16,04	16,17	11,26	15,21	15,40	15,50	13,75	16,00	15,56	14,70	14,82	16,34	15,17	13,68	10,97
				10,73	12,87	12,98	13,41	13,82	14,07	13,94	12,54	13,07	13,41	16,04	16,17	11,26	15,21	15,40	15,50	13,75	16,00	15,56	14,70	14,82	16,34	15,17	13,68	10,97
				10,73	12,87	12,98	13,41	13,82	14,07	13,94	12,54	13,07	13,41	16,04	16,17	11,26	15,21	15,40	15,50	13,75	16,00	15,56	14,70	14,82	16,34	15,17	13,68	10,97
				10,73	12,87	12,98	13,41	13,82	14,07	13,94	12,54	13,07	13,41	16,04	16,17	11,26	15,21	15,40	15,50	13,75	16,00	15,56	14,70	14,82	16,34	15,17	13,68	10,97
4сш 10 кВ	Q	Мвар	А	1,64	5,52	5,45	5,52	6,84	6,56	5,37	4,00	4,73	5,25	8,66	8,26	0,50	6,44	6,40	6,31	3,81	6,12	4,98	4,79	5,21	7,05	5,52	3,30	0,46
				1,64	5,52	5,45	5,52	6,84	6,56	5,37	4,00	4,73	5,25	8,66	8,26	0,50	6,44	6,40	6,31	3,81	6,12	4,98	4,79	5,21	7,05	5,52	3,30	0,46
				1,64	5,52	5,45	5,52	6,84	6,56	5,37	4,00	4,73	5,25	8,66	8,26	0,50	6,44	6,40	6,31	3,81	6,12	4,98	4,79	5,21	7,05	5,52	3,30	0,46
				1,64	5,52	5,45	5,52	6,84	6,56	5,37	4,00	4,73	5,25	8,66	8,26	0,50	6,44	6,40	6,31	3,81	6,12	4,98	4,79	5,21	7,05	5,52	3,30	0,46
Мет-1 110кВ	I	А	А	54	65	66	68	70	71	70	63	66	68	81	82	57	77	78	78	69	81	79	74	75	83	77	69	55
				0,153	0,429	0,420	0,411	0,495	0,468	0,319	0,362	0,392	0,540	0,511	0,045	0,424	0,416	0,407	0,277	0,383	0,321	0,326	0,352	0,431	0,364	0,241	0,042	
				0,989	0,919	0,922	0,925	0,986	0,906	0,933	0,953	0,940	0,931	0,880	0,890	0,989	0,921	0,923	0,926	0,964	0,934	0,952	0,951	0,943	0,918	0,940	0,972	0,999
				10,28	12,36	12,43	12,87	13,29	13,60	13,71	12,61	13,36	13,58	16,18	16,25	11,46	15,35	15,54	15,51	13,79	16,01	15,59	14,65	14,72	16,10	14,82	13,16	10,38
Мет-4 110кВ	Q	Мвар	А	1,62	5,37	5,28	5,31	6,56	6,24	5,17	3,79	4,50	4,98	0,764	6,05	5,68	5,68	3,43	5,62	4,70	4,50	4,94	6,65	5,21	3,14	0,41		
				1,62	5,37	5,28	5,31	6,56	6,24	5,17	3,79	4,50	4,98	0,764	6,05	5,68	5,68	3,43	5,62	4,70	4,50	4,94	6,65	5,21	3,14	0,41		
				1,62	5,37	5,28	5,31	6,56	6,24	5,17	3,79	4,50	4,98	0,764	6,05	5,68	5,68	3,43	5,62	4,70	4,50	4,94	6,65	5,21	3,14	0,41		
				1,62	5,37	5,28	5,31	6,56	6,24	5,17	3,79	4,50	4,98	0,764	6,05	5,68	5,68	3,43	5,62	4,70	4,50	4,94	6,65	5,21	3,14	0,41		
СЛТ-110 кВ	I	А	А	52	62	63	65	67	69	64	67	68	82	58	78	78	70	81	79	74	74	81	75	66	52			
				0,158	0,435	0,425	0,412	0,494	0,459	0,377	0,301	0,337	0,367	0,507	0,470	0,038	0,394	0,376	0,366	0,249	0,351	0,301	0,307	0,335	0,413	0,352	0,239	0,039
				0,988	0,917	0,920	0,925	0,987	0,909	0,936	0,958	0,948	0,939	0,892	0,905	0,999	0,930	0,936	0,939	0,970	0,944	0,957	0,956	0,948	0,924	0,943	0,973	0,999
				12,04	14,49	14,60	15,10	15,58	15,91	15,89	14,43	15,19	15,49	18,53	18,86	13,02	17,87	18,06	18,10	15,93	18,41	17,91	16,86	16,98	18,65	17,24	15,40	12,24
СЗТ-110 кВ	Q	Мвар	А	1,13	4,68	4,51	4,59	6,10	5,74	4,52	3,04	3,82	4,49	8,04	8,92	6,19	6,48	7,21	7,07	3,25	5,17	3,95	3,76	4,18	6,27	4,51	2,49	0,02
				1,13	4,68	4,51	4,59	6,10	5,74	4,52	3,04	3,82	4,49	8,04	8,92	6,19	6,48	7,21	7,07	3,25	5,17	3,95	3,76	4,18	6,27	4,51	2,49	0,02
				1,13	4,68	4,51	4,59	6,10	5,74	4,52	3,04	3,82	4,49	8,04	8,92	6,19	6,48	7,21	7,07	3,25	5,17	3,95	3,76	4,18	6,27	4,51	2,49	0,02
				1,13	4,68	4,51	4,59	6,10	5,74	4,52	3,04	3,82	4,49	8,04	8,92	6,19	6,48	7,21	7,07	3,25	5,17	3,95	3,76	4,18	6,27	4,51	2,49	0,02
Ф-1-1	tgφ	cosφ	P	0,094	0,323	0,309	0,304	0,391	0,360	0,284	0,210	0,252	0,290	0,434	0,473	0,015	0,367	0,399	0,390	0,204	0,281	0,220	0,223	0,246	0,336	0,262	0,162	0,002
				0,094	0,323	0,309	0,304	0,391	0,360	0,284	0,210	0,252	0,290	0,434	0,473	0,015	0,367	0,399	0,390	0,204	0,281	0,220	0,223	0,246	0,336	0,262	0,162	0,002
				0,094	0,323	0,309	0,304	0,391	0,360	0,284	0,210	0,252	0,290	0,434	0,473	0,015	0,367	0,399	0,390	0,204	0,281	0,220	0,223	0,246	0,336	0,262	0,162	0,002
				0,094	0,323	0,309	0,304	0,391	0,360	0,284	0,210	0,252	0,290	0,434	0,473	0,015	0,367	0,399	0,390	0,204	0,281	0,220	0,223	0,246	0,336	0,262	0,162	0,002
Ф-1-22	P	МВт	А	0,996	0,952	0,955	0,957	0,931	0,941	0,962	0,979	0,970	0,960	0,917	0,904	1,000	0,939	0,929	0,932	0,980	0,963	0,977	0,976	0,971	0,948	0,967	0,987	1,000
				0,996	0,952	0,955	0,957	0,931	0,941	0,962	0,979	0,970	0,960	0,917	0,904	1,000	0,939	0,929	0,932	0,980	0,963	0,977	0,976	0,971	0,948	0,967	0,987	1,000
				0,996	0,952	0,955	0,957	0,931	0,941	0,962	0,979	0,970	0,960	0,917	0,904	1,000	0,939	0,929	0,932	0,980	0,963	0,977	0,976	0,971	0,948	0,967	0,987	1,000
				0,996	0,952	0,955	0,957	0,931	0,941	0,962	0,979	0,970	0,960	0,917	0,904	1,000	0,939	0,929	0,932	0,980	0,963	0,977	0,976	0,971	0,948	0,967	0,987	1,000
Ф-1-5	Q	Мвар	А	2,12	6,30	6,24	6,27	7,32	7,04	6,11	4,77	5,45	5,88	8,75	6,92	1,27	6,14	4,95	4,94	3,97	6,54	5,69	5,50	5,91	7,37	6,16	3,97	0,92
				2,12	6,30	6,24	6,27	7,32	7,04	6,11	4,77	5,45	5,88	8,75	6,92	1,27	6,14	4,95	4,94	3,97	6,54	5,69	5,50	5,91	7,37	6,16	3,97	0,92
				2,12	6,30	6,24	6,27	7,32	7,04	6,11	4,77	5,45	5,88	8,75	6,92	1,27	6,14	4,95	4,94	3,97	6,54	5,69	5,50	5,91	7,37	6,16	3,97	0,92
				2,12	6,30	6,24	6,27	7,32	7,04	6,11	4,77	5,45	5,88	8,75	6,92	1,27	6,14	4,95	4,94	3,97	6,54	5,69	5,50	5,91	7,37	6,16	3,97	0,92
Ф-1-7	I	А	А	45																								

Ф-1-13	1сш-10	P	MBT	0,34	0,53	0,67	0,82	1,02	1,04	1,00	0,98	0,99	1,01	0,97	0,83	0,66	0,56	0,40	0,41	0,41	0,33	0,29	0,27	0,30	0,37	0,45	0,64	0,89
		Q	Maap	0,65	0,77	0,81	0,87	0,88	0,84	0,84	0,84	0,86	0,86	0,88	0,88	0,76	0,76	0,74	0,75	0,73	0,66	0,64	0,61	0,65	0,69	0,74	0,83	0,95
		I	A	19	30	37	46	57	58	55	55	55	56	54	46	37	31	22	23	23	19	16	15	17	20	25	35	50
		tgφ		1,894	1,436	1,200	1,054	0,859	0,812	0,840	0,853	0,871	0,875	0,908	1,062	1,149	1,357	1,653	1,812	1,776	1,985	2,230	2,297	2,174	1,892	1,623	1,308	1,084
Ф-1-15	2сш-10	cosφ		0,467	0,572	0,640	0,688	0,759	0,776	0,766	0,761	0,754	0,753	0,741	0,686	0,656	0,593	0,475	0,483	0,491	0,450	0,409	0,399	0,418	0,467	0,525	0,607	0,685
		P	MBT	1,08	1,17	1,15	1,16	1,20	1,12	1,04	1,03	1,03	1,08	1,20	1,26	1,08	1,23	1,24	1,26	1,13	1,22	1,12	1,14	1,30	1,90	1,44	1,33	1,24
		Q	Maap	1,60	1,69	1,65	1,64	1,72	1,57	1,47	1,43	1,46	1,50	1,54	1,76	1,53	1,71	1,88	1,88	1,62	1,65	1,56	1,61	1,63	1,79	1,72	1,77	1,81
		I	A	60	65	64	65	67	62	58	57	57	60	67	70	60	68	69	70	63	68	62	63	72	106	80	74	69
Ф-1-16	2сш-10	tgφ		1,475	1,444	1,439	1,414	1,436	1,402	1,414	1,378	1,417	1,388	1,286	1,388	1,415	1,391	1,520	1,493	1,428	1,349	1,393	1,409	1,257	0,942	1,198	1,331	1,458
		cosφ		0,561	0,569	0,571	0,577	0,572	0,581	0,577	0,587	0,577	0,584	0,614	0,592	0,577	0,584	0,550	0,557	0,574	0,595	0,593	0,579	0,623	0,728	0,641	0,601	0,566
		P	MBT	0,60	0,58	0,58	0,57	0,55	0,54	0,56	0,57	0,53	0,51	0,57	0,59	0,60	0,57	0,58	0,57	0,55	0,52	0,52	0,51	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50
		Q	Maap	0,44	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,43	0,45	0,42	0,46	0,46	0,43	0,38	0,40	0,40	0,39	0,40	0,43	0,45	0,45
Ф-1-17	2сш-10	I	A	33	32	32	30	30	30	31	32	30	28	32	33	33	32	32	30	29	29	29	28	27	27	27	28	
		tgφ		1,36	1,44	1,45	1,44	1,45	1,46	1,40	1,42	1,40	1,33	1,56	1,39	1,33	1,37	1,26	1,24	1,26	1,35	1,31	1,30	1,30	1,24	1,21	1,16	1,11
		cosφ		0,59	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,60	0,54	0,58	0,60	0,59	0,62	0,63	0,62	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,63	0,64	0,65	0,67
		P	MBT	2,37	2,22	2,25	2,11	2,07	1,60	1,86	1,53	1,98	2,16	2,04	2,29	2,07	1,74	1,33	2,03	2,26	2,12	2,05	1,42	1,44	1,76	1,50	1,74	2,22
Ф-1-18	1сш-10	Q	Maap	0,53	0,42	0,52	0,48	0,40	0,28	0,68	0,39	0,48	0,49	0,45	0,49	0,42	0,44	0,36	0,23	0,53	0,06	0,44	0,49	0,48	0,47	0,28	0,25	0,55
		I	A	132	123	125	117	115	89	103	85	110	120	113	127	115	96	74	113	126	118	114	79	80	98	83	97	123
		tgφ		4,51	5,24	4,30	4,39	0,00	5,69	2,75	0,00	4,10	4,38	4,49	4,70	4,88	3,93	3,65	8,80	4,30	35,06	4,69	2,89	3,00	3,75	5,29	6,82	4,02
		cosφ		0,22	0,19	0,23	0,22	0,00	0,17	0,34	0,00	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,25	0,26	0,11	0,23	0,03	0,21	0,33	0,32	0,26	0,19	0,15	0,24
Ф-1-26	3сш-10	P	MBT	0,80	1,17	1,05	1,10	2,46	1,68	1,11	0,78	0,72	1,21	3,04	3,27	0,70	3,18	4,27	4,37	2,54	3,97	2,49	2,84	2,84	3,45	2,40	1,80	1,00
		Q	Maap	0,64	1,28	1,14	1,15	3,17	1,74	0,58	0,25	0,23	0,94	3,24	3,35	0,28	2,86	3,23	3,60	1,40	3,47	1,80	2,16	2,21	3,29	2,12	1,66	0,48
		I	A	45	65	59	61	137	93	62	44	40	67	169	171	39	176	237	243	141	220	139	146	147	192	133	100	55
		tgφ		0,798	1,099	1,079	1,049	1,289	1,037	0,623	0,321	0,325	0,775	1,066	1,089	0,404	0,901	0,758	0,825	0,550	0,875	0,724	0,818	0,834	0,953	0,894	0,918	0,480
Ф-1-29	3сш-10	cosφ		0,781	0,673	0,680	0,690	0,613	0,694	0,886	0,952	0,951	0,791	0,694	0,676	0,927	0,743	0,797	0,771	0,876	0,763	0,810	0,774	0,768	0,724	0,749	0,737	0,902
		P	MBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Q	Maap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ф-1-31	4сш-10	tgφ																										
		cosφ																										
		P	MBT	0,61	0,69	0,67	0,67	0,64	0,64	0,70	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78	0,73	0,79	0,75	0,74	0,76	0,76	0,72	0,66	0,64	0,68	0,69	0,70	0,82
		Q	Maap	0,93	1,20	1,17	1,31	0,88	0,96	1,18	0,77	0,68	0,84	0,87	0,96	0,74	0,92	1,17	1,02	0,97	1,04	0,89	0,82	0,85	0,93	1,13	1,08	0,76
Ф-1-32	4сш-10	I	A	34	38	37	37	35	36	39	41	43	43	43	41	44	42	41	42	42	40	37	36	38	39	34	34	
		tgφ		1,535	1,748	1,764	1,937	1,385	1,488	1,886	1,051	0,865	1,079	1,122	1,224	1,002	1,169	1,565	1,380	1,277	1,364	1,233	1,234	1,323	1,373	1,626	1,542	1,224
		cosφ		0,546	0,496	0,493	0,459	0,585	0,558	0,510	0,689	0,756	0,690	0,665	0,633	0,708	0,650	0,538	0,587	0,617	0,591	0,630	0,630	0,603	0,589	0,524	0,544	0,633
		P	MBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф-1-34	4сш-10	Q	Maap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		tgφ																										
		cosφ																										
Ф-1-36	3сш-10	P	MBT	1,43	3,32	2,95	3,57	2,91	4,01	4,23	3,30	3,32	2,93	3,77	3,36	1,09	2,88	2,73	2,32	2,35	3,35	4,39	3,16	3,33	3,62	4,08	3,26	1,00
		Q	Maap	1,99	4,23	4,46	4,22	4,37	4,57	4,22	4,16	4,36	4,15	4,30	3,56	0,41	2,24	0,61	0,71	0,71	0,86	0,55	0,74	0,79	0,78	0,51	0,34	0,00
		I	A	79	184	164	198	162	223	235	183	184	163	209	186	60	160	152	129	130	186	244	176	185	201	227	181	55
		tgφ		1,391	1,273	1,514	1,182	1,501	1,139	0,998	1,261	1,314	1,415	1,139	1,050	0,377	0,777	0,225	0,307	0,302	0,257	0,126	0,233	0,237	0,216	0,124	0,103	0,000
Ф-1-36	3сш-10	cosφ		0,584	0,618	0,551	0,546	0,554	0,660	0,708	0,621	0,606	0,577	0,660	0,696	0,936	0,790	0,976	0,956	0,957	0,96,							

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 декабря 2025 г.
АО "СМЗ"

ГПП-2 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/текущая	Контроль руемый параметр	Единица измерения	Время замера																								Примечание		
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00		24:00	
1сш 110 кВ		U	кВ	115	115	115	114	114	114	114	113	113	113	113.2	113.1	113.3	113.7	113.8	113.4	113.5	113.4	113.9	114.4	114.3	114.1	114.2	114.2	114.5	115.2	115
				115	115	115	114	114	114	114	113	113	113	112.5	113.4	113.3	113.5	113.9	114	113.6	113.7	114.1	114.6	114.5	114.4	114.4	114.7	115.4	115.1	115
				107	107	107	106	106	106	106	106	106	106	105.9	106.4	106.4	106.6	106.1	106.9	10.5	10.52	10.7	10.75	10.75	10.55	10.55	10.59	10.84	10.8	10.8
				107	107	107	106	106	106	106	106	106	106	105.7	106.1	106.1	106.3	105.7	106.5	10.45	10.5	10.67	10.71	10.71	10.52	10.51	10.55	10.8	10.75	10.8
2сш 10 кВ		U	кВ	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105.8	106.4	106.4	106.9	107.1	107.3	107.4	107.2	107.8	107.7	107.6	107.5	107.8	108.3	108.9	108.6	108.1
				106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105.8	106.4	106.4	106.9	107.1	107.3	107.4	107.2	107.8	107.7	107.6	107.5	107.8	108.3	108.9	108.6	108.1
				417.6	39.84	39.26	38.31	39.36	41.13	43.18	46.13	47.80	54.36	55.57	58.17	54.99	56.68	58.75	57.34	55.65	56.46	54.57	54.89	52.46	50.90	49.55	45.58	45.58	45.58	45.58
				0.22	1.76	2.19	2.35	2.91	3.35	3.58	3.90	3.97	7.33	11.33	11.76	7.08	10.16	10.01	9.56	7.47	10.03	5.48	5.24	4.75	6.82	5.97	4.92	2.59	4.92	2.59
Mer-2 110кВ	2сш-110	I	А	211	201	198	193	199	208	218	233	241	275	284	278	286	287	286	287	280	281	285	276	277	269	265	257	250	230	230
				0.005	0.044	0.071	0.063	0.085	0.055	0.076	0.062	0.135	0.204	0.202	0.129	0.179	0.176	0.176	0.176	0.167	0.134	0.178	0.100	0.095	0.089	0.130	0.117	0.089	0.057	0.057
				1.000	0.999	0.997	0.998	0.996	0.996	0.999	0.997	0.997	0.991	0.990	0.990	0.992	0.984	0.985	0.986	0.986	0.981	0.985	0.995	0.996	0.992	0.983	0.993	0.995	0.998	0.998
				cosφ	-23.07	-18.76	-18.37	-17.46	-18.33	-20.83	-22.97	-26.48	-28.41	-29.67	-28.04	-30.33	-33.40	-30.48	-30.33	-29.55	-30.12	-28.38	-28.24	-25.99	-26.38	-25.21	-25.28	-24.27	-24.27	-24.27
Mer-3 110кВ	1сш-110	Q	Мвар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				117	95	93	88	93	105	116	134	143	150	142	153	169	154	153	149	152	143	148	151	146	128	127	128	123	123	123
				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	P	МВт	7.08	7.85	7.76	7.70	7.76	7.55	7.41	7.25	7.15	9.29	10.46	10.68	8.71	10.31	10.03	10.90	9.75	10.69	9.77	9.58	9.36	10.50	9.83	9.31	8.02	8.02	8.02	8.02
			5.6	6.6	6.4	6.0	5.9	5.8	5.5	5.3	4.8	6.1	8.2	8.2	5.6	6.2	8.1	7.7	8.5	6.9	8.0	6.7	7.3	7.2	8.6	7.6	7.3	6.0	6.0	
			I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A
			0.831	0.841	0.831	0.774	0.774	0.773	0.744	0.728	0.657	0.857	0.762	0.805	0.709	0.784	0.788	0.778	0.708	0.745	0.690	0.758	0.769	0.815	0.774	0.782	0.754	0.754	0.754	
	cosφ	P	МВт	0.785	0.765	0.769	0.791	0.797	0.791	0.802	0.809	0.829	0.836	0.788	0.779	0.816	0.787	0.793	0.789	0.816	0.802	0.823	0.797	0.793	0.775	0.791	0.786	0.798	0.798	0.798
				2.07	2.65	2.68	2.75	2.82	2.55	2.80	2.63	2.55	2.84	2.96	2.78	1.11	1.99	2.44	2.20	2.61	2.38	2.41	2.44	2.42	2.49	2.43	2.47	2.43	2.47	2.47
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I
C2T-110 кВ	2сш-110	I	А	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				9.49	10.53	10.40	10.34	10.42	10.13	9.95	9.72	9.60	12.47	14.04	14.31	11.70	13.81	13.45	14.61	13.09	14.34	13.11	12.84	12.56	14.07	13.26	12.48	10.76	10.76	10.76
				0.09	0.48	0.26	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
C3T-110 кВ	1сш-110	I	А	48	53	53	52	53	51	51	49	49	63	71	72	59	70	68	74	66	72	65	63	61	67	61	63	54	54	54
				0.852	0.900	0.890	0.832	0.813	0.831	0.802	0.788	0.733	0.707	0.831	0.856	0.761	0.834	0.818	0.827	0.757	0.794	0.739	0.810	0.821	0.867	0.825	0.835	0.811	0.811	0.811
				0.761	0.743	0.747	0.769	0.776	0.769	0.769	0.769	0.807	0.817	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769
				cosφ	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769
Φ-2-5	2сш-10	P	МВт	3.23	3.27	3.16	3.08	3.13	3.09	2.99	2.82	2.82	4.29	4.41	4.42	4.37	4.32	4.34	4.29	4.34	4.34	4.27	4.22	4.30	4.38	4.41	4.36	4.06	4.06	4.06
				2.23	2.37	2.39	2.36	2.42	2.37	2.35	2.14	2.21	2.28	2.34	2.47	2.38	2.42	2.36	2.46	2.46	2.42	2.63	2.44	2.56	2.59	2.70	2.76	2.59	2.59	2.59
				16.3	16.5	16.0	15.6	15.8	15.6	15.1	14.2	14.3	21.7	22.3	22.3	22.1	21.8	21.9	21.7	21.9	21.9	21.6	21.3	21.7	22.1	22.3	22.0	20.5	20.5	20.5
				0.690	0.725	0.766	0.767	0.773	0.765	0.784	0.761	0.748	0.531	0.565	0.551	0.558	0.549	0.568	0.568	0.568	0.561	0.579	0.595	0.591	0.613	0.634	0.634	0.634	0.634	
	cosφ	P	МВт	0.823	0.810	0.798	0.793	0.791	0.794	0.787	0.789	0.787	0.883	0.883	0.883	0.883	0.871	0.876	0.873	0.877	0.870	0.873	0.861	0.865	0.859	0.861	0.852	0.844	0.843	0.843
				1.37	1.27	1.22	1.18	1.20	1.32	1.64	1.75	1.80	1.95	1.96	1.97	1.97	1.91	1.91	1.91	2.00	2.06	2.01	2.07	2.01	1.99	1.76	1.53	1.34	1.34	
				0.36	0.35	0.33	0.33	0.31	0.32	0.37	0.37	0.36	0.38	0.38	0.39	0.43	0.40	0.40	0.39	0.43	0.43	0.45	0.44	0.45	0.44	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38
				I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I
Φ-2-7	1сш-10	I	А	76	71	68	66	67	74	91	97	100	108	109	110	110	106	106	106	111	115	117	115	117	111	98	85	75	75	75
				0.260	0.271	0.289	0.276	0.260	0.242	0.225	0.213	0.199	0.195	0.193	0.196	0.217	0.211	0.211	0.206	0.213	0.206	0.212	0.212	0.213	0.216	0.234	0.261	0.282	0.282	0.282
				0.968	0.965	0.966	0.964	0.968	0.972	0.976	0.9																			

Ф-2-15	2сш-10	P	МВТ	0,56	0,53	0,46	0,38	0,32	0,34	0,47	0,66	0,97	1,16	1,10	1,05	1,02	1,03	0,97	0,84	0,86	0,81	0,80	0,63	0,61	0,61	0,56	0,57	
		Q	Мсрр	0,19	0,18	0,16	0,14	0,14	0,17	0,19	0,24	0,30	0,31	0,28	0,31	0,28	0,27	0,26	0,24	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,20	0,19	
		I	A	31	29	26	21	18	19	26	37	54	64	61	59	57	57	54	47	48	45	33	35	34	34	31	32	
		tgφ		0,340	0,341	0,384	0,431	0,448	0,408	0,371	0,289	0,249	0,255	0,277	0,271	0,289	0,267	0,262	0,305	0,278	0,263	0,314	0,308	0,315	0,331	0,350	0,336	
Ф-2-16	1сш-10	срр		0,947	0,947	0,934	0,918	0,913	0,926	0,938	0,961	0,970	0,969	0,964	0,965	0,958	0,966	0,962	0,957	0,964	0,967	0,954	0,956	0,954	0,949	0,944	0,948	
		P	МВТ																									
		Q	Мсрр																									
		I	A																									
Ф-2-17	1сш-10	tgφ																										
		P	МВТ	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	
		Q	Мсрр	0,16	0,23	0,22	0,23	0,22	0,14	0,13	0,11	0,15	0,23	0,22	0,12	0,21	0,21	0,23	0,16	0,24	0,22	0,23	0,20	0,25	0,26	0,25	0,17	
		I	A	2,3	3,2	3,2	3,0	3,0	2,6	2,0	1,8	1,6	2,1	3,4	3,3	1,7	3,1	3,1	3,3	2,3	3,5	2,9	3,0	3,0	3,6	3,5	2,2	
Ф-2-18	2сш-10	tgφ		3,879	4,027	3,887	4,033	4,298	4,745	4,023	4,045	3,887	3,824	3,721	3,769	3,954	3,841	3,817	3,855	3,810	3,860	4,182	4,281	3,809	3,843	4,167	4,166	
		срр		0,250	0,241	0,250	0,241	0,227	0,206	0,241	0,240	0,262	0,263	0,260	0,256	0,245	0,252	0,253	0,251	0,254	0,251	0,233	0,228	0,254	0,252	0,237	0,233	
		P	МВТ	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,45	0,43	
		Q	Мсрр	0,13	0,17	0,16	0,17	0,15	0,14	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,12	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,14
Ф-2-19	2сш-10	I	A	25	26	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	
		tgφ		0,296	0,373	0,356	0,381	0,327	0,317	0,323	0,284	0,309	0,319	0,298	0,315	0,278	0,334	0,325	0,324	0,316	0,300	0,335	0,308	0,352	0,376	0,395	0,402	0,321
		срр		0,959	0,937	0,942	0,935	0,951	0,953	0,952	0,955	0,955	0,953	0,958	0,954	0,963	0,948	0,951	0,951	0,954	0,958	0,948	0,956	0,943	0,930	0,928	0,952	
		P	МВТ	2,06	2,17	2,64	2,67	2,81	3,12	2,82	3,07	3,39	3,32	3,33	3,25	2,78	1,95	2,63	3,09	2,78	3,22	2,64	2,51	3,04	3,11	2,95	2,64	
Ф-2-20	2сш-10	Q	Мсрр	0,91	0,97	1,11	0,48	0,32	1,00	1,17	1,15	1,05	1,43	1,39	1,41	1,40	1,10	1,07	1,05	1,39	0,46	0,80	1,18	1,08	1,08	1,28	1,44	1,28
		I	A	114	120	146	148	148	162	174	156	171	188	180	185	160	155	108	146	172	155	179	147	140	169	173	164	147
		tgφ		0,440	0,448	0,420	0,178	0,119	0,343	0,374	0,408	0,342	0,421	0,427	0,422	0,431	0,396	0,553	0,401	0,448	0,167	0,249	0,446	0,430	0,348	0,411	0,489	0,484
		срр		0,915	0,912	0,922	0,985	0,963	0,946	0,937	0,926	0,946	0,922	0,920	0,921	0,918	0,930	0,875	0,928	0,912	0,986	0,970	0,913	0,919	0,944	0,925	0,898	0,900
Ф-2-21	1сш-10	P	МВТ																									
		Q	Мсрр																									
		I	A																									
		tgφ																										
Ф-2-22	1сш-10	срр																										
		P	МВТ																									
		Q	Мсрр																									
		I	A																									
Ф-2-23	1сш-10	tgφ																										
		срр																										
		P	МВТ																									
		Q	Мсрр																									
Ф-2-24	4сш-10	I	A	61	93	96	101	105	90	102	93	87	103	109	100	16	96	103	68	91	111	78	81	81	80	85	84	
		tgφ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		срр		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		P	МВТ	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06	0,05	0,03	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Ф-2-25	3сш-10	Q	Мсрр	0,02	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,04	0,05	0,02	0,02	0,07	0,07	0,02	0,05	0,04	0,02	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	
		I	A	1,7	3,0	2,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,6	2,6	3,0	2,2	1,6	1,5	3,1	3,0	1,5	2,3	2,1	1,5	2,6	3,0	3,0	3,1	2,9	
		tgφ		0,788	1,214	1,081	0,686	0,680	0,630	0,628	0,716	1,165	1,215	1,031	1,206	0,747	0,761	1,173	1,204	0,780	1,095	1,056	0,802	1,335	1,286	1,311	1,274	1,355
		срр		0,785	0,636	0,679	0,825	0,834	0,846	0,847	0,813	0,851	0,836	0,896	0,838	0,801	0,796	0,849	0,839	0,788	0,868	0,780	0,599	0,614	0,606	0,617	0,594	
Ф-2-26	3сш-10	P	МВТ	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	
		Q	Мсрр	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
		I	A	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	
		tgφ		0,245	0,273	0,331	0,305	0,286	0,252	0,204	0,172	0,143	0,154	0,148	0,150	0,159	0,159	0,175	0,161	0,159	0,188	0,191	0,196	0,199	0,252	0,285	0,343	0,341
Ф-2-27	4сш-10	срр		0,971	0,965	0,949	0,956	0,961	0,970	0,980	0,986	0,990	0,988	0,989	0,989	0,988	0,985	0,987	0,988	0,983	0,982	0,981	0,981	0,970	0,962	0,946	0,946	
		P	МВТ	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
		Q	Мсрр																									


ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 декабря 2025 г.
АО "СМЗ"
ГПП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера												Примечание												
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00			06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00	
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача
СГТ-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	14.49	14.60	15.10	15.58	15.91	15.89	14.43	14.43	15.19	15.49	18.53	18.86	13.02												
СГТ-110	2сш 110кВ	Var	Мвар*ч	4.68	4.51	4.59	6.10	5.74	4.52	3.04	3.04	3.82	4.49	8.04	8.92	0.19												
		W	МВт*ч	10.76	10.84	11.21	11.57	11.81	11.79	10.72	10.72	11.27	11.50	13.73	13.62	9.66												
СГТ-110	2сш 110кВ	Var	Мвар*ч	6.30	6.24	6.27	7.32	7.04	6.11	4.77	4.77	5.45	5.88	8.75	9.66	1.27												
		W	МВт*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		W	МВт*ч	1.49	1.43	1.42	1.42	1.50	1.50	1.72	1.72	1.99	2.13	2.17	2.31	2.34												
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.07	0.07	0.09	0.13	0.15	0.21	0.21													
		W	МВт*ч	3.40	3.28	3.22	3.26	3.47	3.95	4.28	4.62	4.74	4.80	4.89	4.80	4.80												
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.56	0.53	0.54	0.51	0.52	0.58	0.63	0.71	0.78	0.77	0.88	0.88													
		W	МВт*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02													
		W	МВт*ч	3.42	4.43	4.40	4.15	4.00	3.88	3.55	3.56	3.40	3.29	3.22	3.21													
Ф-1-20 10кВ	1сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.28	1.43	1.41	1.32	1.28	1.29	1.29	1.22	1.15	1.15	1.24	1.26													
		W	МВт*ч	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.55	0.55	0.79	0.78												
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.95	0.95	0.94	0.91	0.88	0.85	0.76	0.76	0.70	0.84	0.98	0.88													
		W	МВт*ч	0.52	0.42	0.50	0.83	0.56	0.07	0.08	0.05	0.24	2.27	2.64	0.51	0.51												
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.63	0.67	0.67	1.19	0.89	0.26	0.34	0.34	0.23	0.90	3.05	3.63	0.93												
		W	МВт*ч	0.53	0.58	0.57	1.02	1.04	1.00	0.98	0.99	1.01	0.98	0.83	0.83	0.86												
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.77	0.81	0.87	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84	0.86	0.88	0.88	0.76													
		W	МВт*ч	1.17	1.15	1.16	1.20	1.12	1.04	1.03	1.03	1.03	1.08	1.26	1.08	1.08												
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.69	1.65	1.64	1.72	1.57	1.64	1.47	1.43	1.46	1.50	1.54	1.53													
		W	МВт*ч	0.58	0.58	0.57	0.55	0.54	0.56	0.57	0.53	0.51	0.57	0.57	0.60	0.60												
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.43	0.40													
		W	МВт*ч	2.22	2.25	2.11	2.07	1.60	1.86	1.53	1.98	2.16	2.04	2.29	2.07	2.07												
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.42	0.52	0.52	0.48	0.28	0.48	0.39	0.48	0.48	0.49	0.45	0.42													
		W	МВт*ч	1.17	1.05	1.10	2.46	1.68	1.11	0.78	0.25	0.23	0.94	3.24	3.07	3.04												
Ф-1-26 10кВ	3сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.28	1.14	1.15	3.17	1.74	0.58	0.25	0.23	0.34	3.14	3.18	1.36													
		W	МВт*ч	3.18	2.89	3.37	2.82	3.72	3.92	3.16	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		W	МВт*ч	0.69	0.67	0.67	0.64	0.64	0.73	0.78	0.73	0.78	0.78	0.78	0.73	0.73												
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.20	1.17	1.31	0.88	0.96	1.18	0.77	0.68	0.84	0.87	0.96	0.74													
		W	МВт*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	Var	Мвар*ч	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		W	МВт*ч	3.32	2.95	3.57	2.91	4.01	4.23	3.30	3.32	3.77	3.36	1.09	1.09													
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	Var	Мвар*ч	4.23	4.46	4.46	4.37	4.57	4.22	4.16	4.36	4.15	4.30	3.56	0.81													
		W	МВт*ч	0.94	1.04	0.77	0.96	1.09	0.84	0.53	0.82	0.75	0.82	0.82	0.61													
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.59	1.55	1.63	1.60	1.62	1.03	1.39	1.50	1.53	1.63	1.60	1.43													
		W	МВт*ч	1.66	1.68	1.65	1.89	1.78	1.83	1.50	1.66	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	Var	Мвар*ч	1.04	1.10	0.96	1.08	1.07	0.93	1.04	1.03	1.03	1.07	1.07	0.81													
		W	МВт*ч	1.04	1.10	0.96	1.08	1.07	0.93	1.04	1.03	1.03	1.07	1.07	0.81													

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Период замера																Примечание								
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00				20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием
С1Т-110	1сш 10кВ	W	МВт·ч	9,33		9,01		8,06		6,45		7,75		8,03		7,52		6,32		8,51		9,11		8,92		6,84		
		Var	Мвар·ч	6,60		6,22		5,12		2,61		4,82		5,41		5,11		2,94		5,36		5,18		4,98		2,82		
С2Т-110	2сш 10кВ	W	МВт·ч	7,04		6,80		6,11		4,92		5,88		6,09		5,72		4,83		6,44		6,87		6,74		5,21		
		Var	Мвар·ч	7,70		7,50		6,75		4,98		6,54		6,98		6,78		5,25		6,97		6,84		6,75		5,24		
С3Т-110	2сш 10кВ	W	МВт·ч	5,29		6,96		9,19		10,46		7,16		10,10		8,42		8,55		9,41		7,06		5,60				
		Var	Мвар·ч	7,87		8,41		8,78		10,31		8,16		9,88		7,77		9,21		10,08		9,74		7,06		4,02		
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч		1,08		1,06		1,01		0,98		0,97		0,94		0,90		0,90		0,92		0,94		0,84		0,75	
		Var	Мвар·ч		0,08		0,06		0,06		0,04		0,06		0,05		0,02		0,02		0,01		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч		3,54		3,44		3,47		3,50		3,38		3,35		3,40		3,39		3,51		3,10		3,10		2,74	
		Var	Мвар·ч		0,76		0,78		0,79		0,84		0,77		0,76		0,76		0,72		0,67		0,65		0,63		0,62	
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар·ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,01		0,01	
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч		2,85		2,82		2,81		2,80		2,62		2,81		2,79		2,80		3,00		3,59		3,59		3,61	
		Var	Мвар·ч		1,46		1,44		1,46		1,45		1,44		1,41		1,44		1,49		1,49		1,61		1,65		1,70	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч		0,10		0,09		0,09		0,08		0,09		0,09		0,09		0,09		0,10		0,10		0,10		0,09	
		Var	Мвар·ч		0,32		0,31		0,27		0,21		0,31		0,31		0,30		0,25		0,33		0,33		0,32		0,23	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч		2,11		2,07		1,54		0,04		1,19		1,19		0,81		0,07		0,94		0,79		0,79		0,22	
		Var	Мвар·ч		3,03		2,94		2,24		0,26		1,82		1,80		1,14		0,31		1,33		1,13		1,12		0,46	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч		0,66		0,66		0,64		0,66		0,66		0,68		0,67		0,61		0,69		0,76		0,87		0,71	
		Var	Мвар·ч		1,44		1,38		1,32		1,23		1,15		1,07		1,05		0,97		1,05		1,03		1,02		0,95	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч		1,77		1,75		1,71		1,71		1,76		1,83		1,84		1,71		1,82		1,84		1,82		1,68	
		Var	Мвар·ч		0,18		0,20		0,17		0,16		0,16		0,25		0,24		0,24		0,23		0,23		0,23		0,23	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч		0,40		0,42		0,41		0,42		0,40		0,40		0,41		0,43		0,41		0,41		0,43		0,46	
		Var	Мвар·ч		1,30		1,23		1,23		1,41		1,35		1,29		0,80		1,38		1,43		1,85		2,26		2,09	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	W	Мвар·ч		0,50		0,54		0,61		0,56		0,56		0,54		0,55		0,63		0,64		0,58		0,75		0,78	
		Var	Мвар·ч		3,01		2,75		1,76		0,63		2,11		2,64		2,54		0,77		3,08		3,10		2,67		0,56	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	W	Мвар·ч		3,65		3,25		2,15		0,40		2,37		3,28		3,41		0,81		3,65		3,61		3,09		0,30	
		Var	Мвар·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-26 10кВ	3сш 10кВ	W	Мвар·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Var	Мвар·ч		0,42		0,38		0,39		0,35		0,35		0,28		0,23		0,29		0,31		0,24		0,24		0,23	
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	W	Мвар·ч		0,69		0,51		0,67		0,37		0,65		0,59		0,29		0,50		0,71		0,36		0,30		0,30	
		Var	Мвар·ч		0,18		0,18		0,20		0,18		0,19		0,16		0,10		0,16		0,17		0,19		0,18		0,15	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	W	Мвар·ч		0,31		0,32		0,44		0,32		0,42		0,44		0,42		0,26		0,36		0,44		0,30		0,17	
		Var	Мвар·ч		1,98		3,84		5,93		7,27		3,83		7,23		6,14		5,71		6,72		6,54		4,28		3,26	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	W	Мвар·ч		4,31		5,23		5,65		6,88		4,77		7,06		6,16		6,09		6,44		6,31		4,41		2,81	
		Var	Мвар·ч		0,98		0,83		1,07		1,03		1,11		0,81		0,60		0,90		1,09		0,88		0,88		0,61	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	W	Мвар·ч		1,51		1,53		1,57		1,54		1,58		0,90		0,48		1,32		1,62		1,56		1,49		1,40	
		Var	Мвар·ч		1,75		1,73		1,68		1,65		1,68		1,62		1,35		1,50		1,56		1,47		1,47		1,34	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	W	Мвар·ч		0,98		0,99		0,97		0,97		0,98		0,81		0,70		0,95		0,98		0,97		0,82		0,63	

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

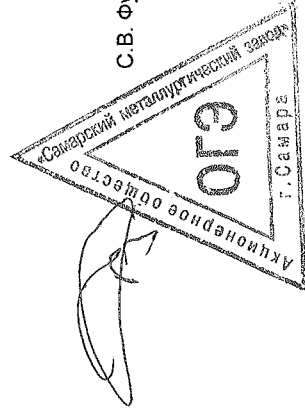

17 декабря 2025 г.


ГПП-2 110/10 кВ

Период замера

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация	Контроль уемый параметр	Единица измерения	Период замера																Приложение								
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00			20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00	
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт*ч	9,42		9,31		8,82		7,77		9,29		8,95		8,95		7,93		8,94		8,47		8,46		7,48		
		Var	Мвар*ч	8,64		8,47		8,06		6,48		8,08		7,53		7,08		7,08		7,56		7,35		7,43		6,78		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	2,10		2,40		2,53		2,33		2,36		2,13		2,13		2,22		2,17		2,42		2,30		2,31		
		Var	Мвар*ч	2,41		3,03		3,58		3,12		3,48		3,10		2,82		3,14		2,86		3,39		3,19		3,31		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт*ч	12,02		11,87		11,23		9,90		11,83		12,59		11,40		10,08		11,40		10,79		10,78		9,51		
		Var	Мвар*ч	8,24		8,01		7,45		5,33		7,46		7,51		6,71		6,07		6,75		6,44		6,49		5,60		
Ф-2-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	3,39		3,39		3,43		4,51		4,57		4,52		4,37		4,24		4,20		3,98		3,80		3,61		
		Var	Мвар*ч	1,36		1,40		1,43		1,72		1,58		1,59		1,54		1,59		1,68		1,64		1,66		1,54		
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	1,74		1,74		1,73		1,81		1,77		1,83		1,78		1,83		1,79		1,65		1,45		1,31		
		Var	Мвар*ч	0,45		0,46		0,47		0,51		0,49		0,50		0,50		0,51		0,48		0,46		0,45		0,46		
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	2,07		2,11		1,99		2,10		2,62		3,33		3,31		2,93		2,36		2,11		2,47		2,67		
		Var	Мвар*ч	1,47		1,50		1,40		1,72		1,80		2,04		1,80		1,95		1,75		1,94		1,75		1,81		
Ф-2-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	3,73		3,67		2,76		0,12		2,07		2,09		1,50		0,12		1,61		1,36		1,34		0,40		
		Var	Мвар*ч	4,89		4,63		3,58		0,60		2,75		2,63		1,80		0,56		1,70		1,47		1,47		0,72		
Ф-2-10 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,04		0,04		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		0,00		0,03		0,03		0,03		0,03		
		Var	Мвар*ч	0,02		0,02		0,02		0,02		0,01		0,01		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		
Ф-2-11 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	1,93		1,89		1,78		1,26		1,92		2,20		2,02		1,84		1,90		1,87		1,86		1,40		
		Var	Мвар*ч	2,08		2,08		2,08		2,14		2,11		2,30		2,22		2,17		2,21		2,23		2,23		2,00		
Ф-2-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	2,62		2,79		2,71		2,52		2,71		2,71		2,51		2,22		2,69		2,73		2,73		2,41		
		Var	Мвар*ч	2,05		2,07		2,03		2,01		2,10		2,09		2,09		1,99		2,16		2,16		2,16		1,98		
Ф-2-15 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,61		0,54		0,50		0,50		0,45		0,37		0,40		0,40		0,41		0,42		0,40		0,39		
		Var	Мвар*ч	0,19		0,18		0,18		0,19		0,16		0,13		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,13		
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,82		0,87		0,77		0,72		0,82		0,82		0,82		0,74		0,85		0,84		0,84		0,76		
		Var	Мвар*ч	0,47		0,47		0,45		0,44		0,46		0,46		0,45		0,46		0,46		0,46		0,46		0,44		
Ф-2-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,16		0,15		0,14		
		Var	Мвар*ч	0,08		0,08		0,09		0,09		0,09		0,07		0,07		0,09		0,09		0,10		0,09		0,07		
Ф-2-19 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	3,38		3,24		3,43		3,16		3,18		3,61		2,71		2,54		3,59		3,39		3,43		3,14		
		Var	Мвар*ч	0,81		0,61		0,95		0,45		0,87		0,83		0,75		1,07		0,95		0,85		0,84		0,72		
Ф-2-20 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Var	Мвар*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,76		0,76		0,75		0,73		0,75		0,75		0,75		0,72		0,76		0,75		0,75		0,72		
		Var	Мвар*ч	0,65		0,65		0,66		0,67		0,67		0,67		0,67		0,69		0,68		0,68		0,70		0,71		
Ф-2-27 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,45		0,66		0,87		0,70		0,75		0,60		0,58		0,65		0,60		0,79		0,70		0,74		
		Var	Мвар*ч	1,43		1,43		1,98		1,56		1,93		1,54		1,34		1,53		1,25		1,76		1,76		1,67		
Ф-2-29 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,05		0,05		0,05		0,04		0,03		0,03		0,03		0,04		0,05		0,05		0,05		0,03		
		Var	Мвар*ч	0,06		0,06		0,07		0,03		0,02		0,02		0,02		0,04		0,07		0,07		0,07		0,03		
Ф-2-31 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,30		0,30		0,23		0,22		0,20		0,18		0,16		0,15		0,14		0,19		0,16		0,15		
		Var	Мвар*ч	0,13		0,13		0,13		0,10		0,09		0,09		0,09		0,09		0,08		0,08		0,09		0,09		
Ф-2-32 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	1,22		1,30		1,31		1,29		1,31		1,31		1,28		1,31		1,31		1,31		1,31		1,32		
		Var	Мвар*ч	1,14		1,27		1,30		1,28		1,30		1,31		1,24		1,32		1,32		1,32		1,32		1,35		
Ф-2-34 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт*ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Var	Мвар*ч	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,02		

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

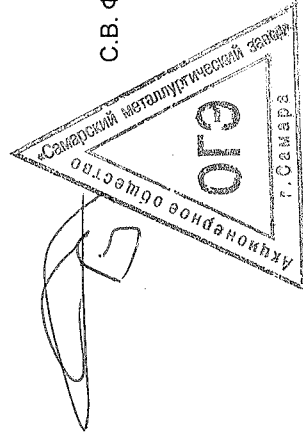

Почасовые мощности фидеров АО "СМЗ" участвующих в графике ГВО за 17 декабря 2025 года, МВт

ТСО	Подстанция	РУ	Фидер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
АО "СМЗ"	ТПШ-1, 2 АО "СМЗ"	10 кВ	Фидер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Ф-1-32	6,46	6,40	2,64	3,89	5,81	7,55	1,99	3,78	5,60	5,69	5,67	1,68	1,98	3,84	5,93	7,27	3,83	7,23	6,14	5,71	6,72	6,54	4,28	3,26
			Ф-1-18	4,17	2,64	2,19	2,02	1,24	1,09	1,02	0,94	2,27	3,03	2,47	0,97	3,01	2,75	1,76	0,63	2,11	2,64	2,54	0,77	3,08	3,10	2,67	0,56
			Ф-1-34	0,52	0,41	0,56	1,71	1,67	1,10	0,71	0,82	0,94	0,78	1,00	0,64	0,98	0,83	1,07	1,03	1,11	0,81	0,60	0,90	1,09	0,84	0,88	0,61
			Ф-1-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ф-1-15	1,97	1,81	1,72	1,69	1,57	1,92	2,00	1,92	1,87	1,87	2,03	1,82	1,44	1,38	1,32	1,23	1,15	1,07	1,05	0,97	1,05	1,03	1,02	0,95
			Ф-1-9	2,36	1,14	0,71	0,54	0,07	0,03	0,03	0,05	1,02	2,08	2,06	0,08	2,11	2,07	1,54	0,04	1,19	1,19	0,81	0,07	0,94	0,79	0,79	0,22
			Ф-1-7	3,42	4,43	4,40	4,15	4,00	3,88	3,55	3,56	3,40	3,29	3,22	3,21	3,15	3,17	3,04	2,92	2,93	3,43	4,25	4,08	3,85	3,68	3,52	3,43
			Ф-1-17	2,22	2,25	2,11	2,07	1,60	1,86	1,53	1,98	2,16	2,04	2,29	2,07	1,74	1,33	2,03	2,26	2,12	2,05	1,42	1,44	1,76	1,50	1,74	2,22
			Ф-1-29	0,69	0,67	0,67	0,64	0,64	0,70	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78	0,73	0,79	0,75	0,74	0,76	0,76	0,72	0,66	0,64	0,68	0,69	0,70	0,62
			Ф-1-36	1,66	1,68	1,65	1,89	1,78	1,83	1,50	1,66	1,63	1,60	1,60	1,43	2,06	2,64	2,17	2,05	1,91	1,84	1,72	1,89	1,94	1,94	1,91	1,81
			Ф-2-9	4,05	1,92	1,13	1,14	0,14	0,04	0,04	0,08	1,67	3,67	3,58	0,13	3,73	3,67	2,76	0,12	2,07	2,09	1,50	0,12	1,61	1,36	1,34	0,40
			Ф-2-5	3,27	3,16	3,08	3,13	3,09	2,99	2,82	2,82	4,29	4,41	4,42	4,37	4,32	4,34	4,29	4,34	4,34	4,27	4,22	4,30	4,38	4,41	4,36	4,06
			Ф-2-8	3,35	3,29	3,17	3,04	3,01	2,94	2,90	2,55	4,17	3,72	3,46	3,27	3,98	4,03	3,67	3,47	3,26	3,26	3,04	2,83	2,99	3,73	4,03	3,36
			Ф-2-11	2,31	2,27	2,22	2,12	2,02	1,95	1,84	1,62	1,84	1,86	1,93	1,70	2,04	2,44	2,56	2,61	2,70	2,93	2,90	2,89	2,81	2,66	2,58	2,38
			Ф-2-13	2,67	2,65	2,65	2,63	2,45	2,56	2,49	2,27	2,56	2,62	2,64	2,39	2,63	3,15	3,53	3,30	3,21	2,98	2,92	2,90	2,83	2,79	2,75	2,59
			Ф-2-17	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06	0,04
			Ф-2-19	2,17	2,64	2,67	2,67	2,91	3,12	2,82	3,07	3,39	3,24	3,33	3,25	2,78	1,95	2,63	3,09	2,78	3,22	2,64	2,51	3,04	3,11	2,95	2,64
			Ф-2-23	0,78	0,77	0,78	0,78	0,77	0,75	0,76	0,76	0,77	0,80	0,80	0,77	0,80	0,79	0,80	0,77	0,80	0,78	0,79	0,78	0,80	0,79	0,77	0,77
			Ф-2-27	1,68	1,73	1,82	1,89	1,62	1,84	1,68	1,57	1,85	1,97	1,79	0,28	1,01	1,85	1,23	1,64	2,01	1,41	1,46	1,46	1,45	1,53	1,48	1,52
			Ф-2-32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,63	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

