


Почасовые мощности фидеров АО "СМЗ" участвующих в графике ГВО за 17 июня 2026 года, МВт

ТСО	Подстанция	РУ	Фидер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
АО "СМЗ" ЛПН-1, 2 АО "СМЗ"		10 кВ	Ф-1-32	3,35	3,88	3,39	3,61	3,56	2,31	3,19	2,39	3,87	3,23	3,53	1,56	2,14	3,61	3,61	3,12	3,76	3,47	2,13	2,12	3,63	1,83	1,69	1,06	
			Ф-1-18	2,18	2,16	2,08	0,92	0,05	0,74	1,42	0,05	0,86	3,75	2,52	0,74	1,96	1,64	1,06	2,17	2,54	1,03	0,73	0,74	0,74	0,74	0,42	0,34	0,35
			Ф-1-34	2,32	2,24	1,91	1,96	1,93	1,64	1,31	2,40	2,59	3,07	2,65	2,13	2,41	3,00	2,46	2,57	2,59	1,61	1,18	1,39	1,52	1,29	1,34	0,98	
			Ф-1-26	3,00	3,42	2,89	3,11	3,05	1,99	2,74	2,06	3,32	2,75	3,02	1,38	1,85	3,08	3,08	2,68	3,22	2,97	1,88	1,87	3,18	1,63	1,45	0,97	
			Ф-1-15	7,34	6,47	5,77	5,24	4,78	3,92	3,45	2,95	2,98	3,42	3,41	3,26	3,37	3,36	3,33	3,37	3,40	1,55	1,15	1,16	1,14	1,06	1,03	1,02	
			Ф-1-9	2,35	2,73	2,48	1,60	0,07	0,49	1,48	0,55	0,84	2,59	1,76	0,08	1,14	1,19	0,76	1,01	1,55	0,77	0,45	0,49	0,42	0,09	0,03	0,03	
			Ф-1-7	5,07	8,01	7,68	7,56	7,31	7,14	7,07	6,54	5,83	5,45	5,00	4,84	5,61	6,32	6,60	6,35	6,28	5,98	5,57	5,59	6,19	6,35	6,04	7,14	
			Ф-1-17	1,34	1,18	1,19	1,32	1,20	0,82	0,70	0,94	1,28	1,16	1,45	0,89	1,28	1,15	1,42	1,22	1,15	1,23	0,58	1,06	1,19	1,10	1,23	1,10	
			Ф-1-29	0,44	0,43	0,41	0,35	0,36	0,41	0,38	0,38	0,42	0,38	0,36	0,38	0,37	0,40	0,35	0,30	0,29	0,28	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	
			Ф-1-36	0,70	0,70	0,66	0,68	0,65	0,54	0,45	0,62	0,68	2,65	2,41	1,44	1,61	1,41	1,33	1,31	1,32	1,22	0,95	1,04	1,12	1,13	1,24	1,03	
			Ф-2-9	3,25	4,17	4,04	2,56	0,13	0,64	2,48	0,91	1,31	4,18	2,96	0,12	1,71	1,79	1,25	1,59	2,39	1,36	0,84	0,94	0,79	0,15	0,04	0,04	
			Ф-2-5	3,49	3,46	3,36	3,40	3,42	3,48	3,48	3,50	3,84	4,71	4,74	4,63	4,73	4,79	4,23	3,73	3,71	3,76	3,20	3,25	3,34	3,41	3,43	3,28	
			Ф-2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ф-2-11	1,97	2,07	2,17	2,34	1,92	2,08	2,30	1,93	2,23	3,35	3,08	2,43	2,47	2,62	2,44	2,32	2,32	2,32	2,27	2,18	2,53	2,49	2,45	2,40	
			Ф-2-13	1,42	1,43	1,43	1,42	1,27	1,38	1,39	1,22	1,41	3,03	2,98	2,36	2,25	2,21	2,16	2,14	2,13	2,11	1,95	1,85	2,02	1,82	1,57	1,49	
			Ф-2-17	0,11	0,11	0,12	0,10	0,09	0,09	0,11	0,21	0,27	0,27	0,26	0,23	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,22	0,22	0,21	
			Ф-2-19	3,21	3,10	2,57	2,85	3,28	3,26	2,26	4,04	4,17	3,47	3,16	2,75	2,95	3,31	3,23	2,85	3,39	2,57	1,57	2,60	2,85	3,39	3,36	2,80	
			Ф-2-23	0,82	0,83	0,83	0,82	0,79	0,80	0,81	0,76	0,78	0,80	0,78	0,72	0,76	0,79	0,78	0,78	0,79	0,80	0,79	0,80	0,81	0,81	0,79	0,75	0,77
			Ф-2-27	3,14	3,44	2,00	1,32	1,31	2,42	3,13	2,81	2,44	2,69	3,00	0,78	2,58	2,63	2,79	3,49	2,98	2,93	2,33	1,91	1,89	2,23	1,69	1,91	
			Ф-2-32	0,40	0,40	0,36	0,30	0,30	0,37	0,40	0,39	0,37	0,38	0,37	0,04	0,29	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,36	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,29

Главный энергетик

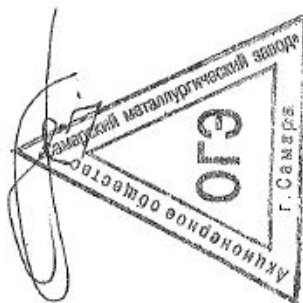

С.В. Фурсиков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

17 июня 2026 г.

АО "СМЗ"


ТПП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контроль унций параметр	Единица измерения	Период замера																Примечание														
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00			08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00							
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача				
СГТ-110	10ш 110кВ	W	МВт·ч	13.37		14.48		13.63		12.01		10.18		10.32		11.17		9.72		10.39		13.14		11.87		9.10								
СЗТ-110	20ш 110кВ	Var	Мвар·ч	10.52		11.04		10.59		8.42		6.47		7.58		8.57		6.12		5.98		10.14		8.81		6.16								
		W	МВт·ч	9.62		10.43		9.81		8.64		7.33		7.44		7.00		7.49		8.05		9.45		8.54		6.56								
СЗТ-110	20ш 110кВ	Var	Мвар·ч	7.27		7.64		7.33		5.98		4.45		5.23		5.91		4.19		4.79		6.99		5.92		4.24								
		W	МВт·ч	9.99		10.80		9.51		9.85		9.75		7.13		8.26		8.08		11.09		12.25		12.20		7.13								
Ф-1-1 10кВ	20ш 10кВ	Var	Мвар·ч	1.47		1.48		0.42		0.51		0.80		0.32		0.01		0.54		0.84		0.68		0.69		0.00								
		W	МВт·ч			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
Ф-1-22 10кВ	20ш 10кВ	Var	Мвар·ч			2.94		2.75		2.66		2.84		3.27		3.61		4.21		4.53		4.54		4.67		4.61								
		W	МВт·ч	2.95		0.77		0.77		0.73		0.77		0.80		0.80		1.05		1.11		1.10		1.18		1.17								
Ф-1-5 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
		Var	Мвар·ч	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02								
Ф-1-7 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	5.07		8.01		7.68		7.56		7.31		7.14		7.07		6.54		5.83		5.45		5.00		4.64								
		Var	Мвар·ч	3.43		3.94		3.86		3.91		3.88		3.80		3.40		3.20		3.20		3.16		3.14		3.12								
Ф-1-20 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.47		0.46		0.46		0.46		0.46		0.47		0.46								
		Var	Мвар·ч	0.91		0.91		0.91		0.86		0.83		0.86		0.85		0.81		0.84		0.88		0.87		0.81								
Ф-1-9 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	2.35		2.73		2.48		1.90		0.07		0.49		1.48		0.65		0.84		2.59		2.57		0.36								
		Var	Мвар·ч	3.08		3.68		3.39		2.28		0.33		0.92		2.14		0.32		0.29		0.33		0.32		0.25								
Ф-1-13 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0.71		0.42		0.43		0.33		0.28		0.33		0.32		0.23		0.29		0.33		0.32		0.25								
		Var	Мвар·ч	0.86		0.73		0.76		0.70		0.61		0.70		0.71		0.58		0.66		0.70		0.70		0.60								
Ф-1-15 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	7.34		6.47		5.77		5.24		4.78		3.92		3.45		2.98		2.65		3.42		3.41		3.26								
		Var	Мвар·ч	2.22		2.17		2.12		1.95		1.85		1.85		1.87		1.10		1.21		1.67		1.79		1.65								
Ф-1-16 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	0.16		0.16		0.14		0.14		0.14		0.15		0.15		0.18		0.19		0.18		0.16		0.20								
		Var	Мвар·ч	0.29		0.29		0.30		0.30		0.30		0.32		0.30		0.32		0.31		0.33		0.31		0.37								
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	1.34		1.18		1.19		1.32		1.20		0.82		0.70		0.94		1.28		1.16		1.45		0.89								
		Var	Мвар·ч	0.13		0.23		0.21		0.23		0.23		0.21		0.16		0.11		0.12		0.13		0.11		0.17								
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	2.18		2.16		2.08		0.92		0.05		0.74		1.42		0.05		0.85		3.75		2.52		0.74								
		Var	Мвар·ч	3.67		3.29		3.10		1.44		0.29		1.32		2.13		0.27		1.39		3.49		2.02		0.31								
Ф-1-26 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	3.00		3.42		2.89		3.11		3.05		1.99		2.74		2.06		3.32		2.75		3.02		1.39								
		Var	Мвар·ч	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
Ф-1-29 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	0.44		0.43		0.41		0.35		0.35		0.41		0.38		0.38		0.42		0.38		0.36		0.38								
		Var	Мвар·ч	0.94		1.00		0.87		0.84		0.65		0.64		0.43		0.56		0.57		0.47		0.50		0.45								
Ф-1-31 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	0.21		0.21		0.21		0.17		0.18		0.19		0.16		0.19		0.19		0.17		0.20		0.15								
		Var	Мвар·ч	0.45		0.49		0.48		0.19		0.47		0.44		0.15		0.34		0.35		0.24		0.37		0.16								
Ф-1-32 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	3.35		3.88		3.39		3.61		3.55		2.31		3.19		2.39		3.67		3.23		3.53		1.56								
		Var	Мвар·ч	1.18		0.98		1.00		1.08		0.91		0.90		1.08		0.92		0.99		1.06		0.92		0.92								
Ф-1-34 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	2.32		2.24		1.91		1.96		1.93		1.64		1.31		2.40		2.59		3.07		2.65		2.13								
		Var	Мвар·ч	2.09		2.11		1.76		2.05		2.05		1.88		1.09		1.97		1.97		2.08		1.97		1.82								
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	0.70		0.70		0.65		0.58		0.65		0.54		0.45		0.66		0.68		2.65		2.41		1.44								
		Var	Мвар·ч	1.08		1.06		1.02		1.04		1.05		0.84		0.64		0.92		0.93		1.12		1.02		0.80								

Наименование присоединения	Точка замера/текущая диспетчерская присоединения	Контроль умный параметр	Единица измерения	Период замера												Примечание													
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00				18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00	
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт·ч	11,46		11,77		11,46		12,03		12,55		10,08		8,76		8,94		9,33		8,73		8,12		8,44			
		Var	Мвар·ч	8,36		8,45		7,77		9,09		9,99		7,95		6,26		4,47		4,38		3,89		3,62		3,77			
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт·ч	8,25		8,47		8,25		8,66		9,03		7,27		6,44		6,76		7,05		6,61		6,16		6,40			
		Var	Мвар·ч	5,76		5,83		5,36		6,30		6,91		5,51		5,54		6,86		6,28		5,95		5,79		5,92			
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВт·ч	8,59		11,72		11,06		10,18		11,37		9,75		6,53		6,86		9,92		6,36		6,14		4,47			
		Var	Мвар·ч	0,50		0,92		0,38		0,48		0,73		0,24		0,00		0,22		0,63		0,37		0,61		0,09			
Ф-1-1 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Var	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-1-22 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	4,69		4,63		4,52		4,41		4,36		4,33		4,31		4,22		4,38		4,33		4,22		3,62		3,26	
		Var	Мвар·ч	1,18		1,18		1,12		1,06		1,06		1,11		0,95		0,90		0,80		0,76		0,74		0,71		0,70	
Ф-1-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Var	Мвар·ч	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02	
Ф-1-7 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	5,61		6,32		6,60		6,35		6,28		5,95		5,57		5,38		5,59		6,19		6,35		6,04		7,14	
		Var	Мвар·ч	3,31		3,52		3,66		3,66		3,67		3,71		3,38		3,22		3,39		3,38		3,53		3,44		3,62	
Ф-1-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч	0,46		0,46		0,46		0,47		0,46		0,46		0,46		0,46		0,46		0,45		0,45		0,45		0,45	
		Var	Мвар·ч	0,89		0,89		0,88		0,93		0,93		0,93		0,93		0,93		0,93		0,81		0,78		0,79		0,76	
Ф-1-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч	1,14		1,19		1,19		1,14		1,01		1,55		0,77		0,45		0,49		0,42		0,09		0,03		0,03	
		Var	Мвар·ч	1,75		1,83		1,17		1,81		1,81		2,50		1,14		0,62		0,63		0,62		0,26		0,11		0,11	
Ф-1-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч	0,46		0,64		0,74		0,93		1,09		1,17		1,09		1,08		1,08		1,02		0,95		0,87		0,76	
		Var	Мвар·ч	0,75		0,84		0,89		0,98		1,03		1,09		1,03		0,97		1,03		0,92		0,85		0,83		0,80	
Ф-1-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	3,37		3,36		3,33		3,37		3,40		3,40		3,37		3,40		3,37		3,37		3,37		3,37		3,37	
		Var	Мвар·ч	1,88		1,90		1,90		1,98		2,05		1,90		1,72		1,61		1,61		1,57		1,48		1,48		1,50	
Ф-1-16 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	0,21		0,33		0,33		0,31		0,30		0,39		0,52		0,56		0,56		0,55		0,46		0,38		0,38	
		Var	Мвар·ч	0,35		0,25		0,23		0,21		0,21		0,23		0,23		0,21		0,21		0,21		0,22		0,21		0,25	
Ф-1-17 10кВ	2сш 10кВ	W	МВт·ч	1,28		1,15		1,42		1,22		1,15		1,23		1,55		1,16		1,06		1,19		1,10		1,23		1,10	
		Var	Мвар·ч	0,16		0,15		0,19		0,20		0,20		0,22		0,18		0,17		0,17		0,19		0,20		0,21		0,19	
Ф-1-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВт·ч	1,95		1,64		1,06		2,17		2,54		1,03		0,73		0,74		0,74		0,74		0,42		0,34		0,35	
		Var	Мвар·ч	2,12		1,83		1,27		2,59		3,11		1,36		0,93		1,07		1,07		0,97		0,41		0,26		0,27	
Ф-1-25 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт·ч	1,85		3,08		3,08		2,68		3,22		2,97		1,88		1,87		1,87		3,18		1,63		1,45		0,97	
		Var	Мвар·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ф-1-29 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт·ч	0,37		0,40		0,35		0,30		0,29		0,28		0,22		0,22		0,22		0,23		0,23		0,23		0,22	
		Var	Мвар·ч	0,43		0,47		0,43		0,38		0,37		0,38		0,29		0,26		0,26		0,26		0,28		0,28		0,29	
Ф-1-31 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт·ч	0,18		0,19		0,20		0,18		0,18		0,16		0,14		0,19		0,19		0,22		0,20		0,17		0,12	
		Var	Мвар·ч	0,38		0,43		0,43		0,36		0,41		0,42		0,20		0,35		0,40		0,40		0,31		0,31		0,16	
Ф-1-32 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт·ч	2,14		3,61		3,61		3,12		3,76		3,47		2,13		2,12		2,12		3,63		1,93		1,69		1,06	
		Var	Мвар·ч	0,87		0,90		0,97		1,02		0,97		0,74		1,03		0,96		0,96		1,16		0,82		1,31		0,12	
Ф-1-34 10кВ	4сш 10кВ	W	МВт·ч	2,41		3,00		2,46		2,57		2,69		1,61		1,18		1,39		1,39		1,52		1,29		1,34		0,88	
		Var	Мвар·ч	2,01		2,15		1,67		2,12		2,14		1,69		1,05		1,98		1,98		1,86		2,01		2,13		1,83	
Ф-1-36 10кВ	3сш 10кВ	W	МВт·ч	1,61		1,41		1,33		1,31		1,32		1,22		0,85		1,04		1,04		1,12		1,13		1,24		1,03	
		Var	Мвар·ч	1,09		1,13		1,14		1,12		1,13		0,96		0,79		1,10		0,97		1,03		1,03		1,22		0,94	

С.В. Фурсиков

Главный энергетик

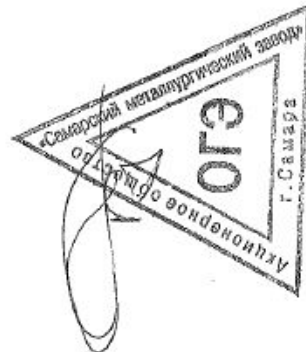

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация	Контроль уеый параметр	Единица измерения	Период замера												Примечание	
				12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	17:00 - 18:00	18:00 - 19:00	19:00 - 20:00	20:00 - 21:00	21:00 - 22:00	22:00 - 23:00	23:00 - 24:00		
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВТ*ч	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		
			Мвар*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВТ*ч	14,76	15,12	14,49	14,24	14,59	14,12	12,52	12,98	13,40	13,17	12,18	11,80		
			Мвар*ч	4,40	4,70	5,04	5,93	6,03	5,36	4,74	6,24	5,46	6,51	3,78	4,56		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВТ*ч	8,99	9,20	8,62	8,65	8,88	8,59	7,64	7,93	8,18	8,05	7,44	7,21		
			Мвар*ч	3,52	3,72	3,95	4,48	4,55	4,16	3,77	4,66	4,19	4,81	3,19	3,66		
Ф-2-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	4,73	4,79	4,23	3,73	3,71	3,76	3,20	3,25	3,34	3,41	3,43	3,28		
			Мвар*ч	1,23	1,32	1,31	1,57	1,54	1,71	1,31	1,36	1,41	1,48	1,51	1,37		
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	2,46	2,42	2,40	2,36	2,42	2,39	2,41	2,42	2,34	2,14	1,92	1,73		
			Мвар*ч	0,61	0,62	0,62	0,61	0,64	0,63	0,62	0,61	0,58	0,54	0,56	0,54		
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Мвар*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ф-2-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	1,71	1,79	1,25	1,59	2,39	1,36	0,84	0,94	0,79	0,15	0,04	0,04		
			Мвар*ч	2,23	2,41	2,56	2,70	3,56	2,66	1,76	1,97	1,56	0,43	0,21	0,21		
Ф-2-10 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
			Мвар*ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Ф-2-11 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	2,47	2,62	2,44	2,32	2,32	2,32	2,27	2,18	2,53	2,49	2,45	2,40		
			Мвар*ч	2,43	2,49	2,48	2,44	2,46	2,50	2,49	2,59	2,81	2,72	2,85	2,73		
Ф-2-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	2,25	2,21	2,16	2,14	2,13	2,11	1,95	1,85	2,02	1,82	1,57	1,49		
			Мвар*ч	1,46	1,48	1,48	1,51	1,52	1,52	1,48	1,50	1,53	1,38	1,27	1,22		
Ф-2-15 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,58	0,52	0,49	0,52	0,46	0,41	0,42	0,45	0,44	0,44	0,41	0,34		
			Мвар*ч	0,19	0,18	0,16	0,18	0,15	0,15	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13		
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Мвар*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,22	0,22	0,21		
			Мвар*ч	0,32	0,31	0,31	0,34	0,35	0,34	0,29	0,31	0,31	0,24	0,24	0,24		
Ф-2-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17		
			Мвар*ч	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09	0,08		
Ф-2-19 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	2,95	3,31	3,23	2,85	3,39	2,57	1,57	2,60	2,85	3,39	3,36	2,80		
			Мвар*ч	0,89	1,06	1,06	0,93	1,12	0,83	0,65	0,87	0,83	1,03	1,15	0,85		
Ф-2-20 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Мвар*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	1,92	1,80	2,01	1,70	1,47	2,75	3,12	3,28	3,29	3,13	2,81	3,08		
			Мвар*ч	1,07	1,08	1,17	1,17	1,08	1,26	1,58	1,50	1,53	1,70	1,63	1,84		
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,76	0,79	0,78	0,78	0,80	0,79	0,80	0,81	0,81	0,81	0,75	0,77		
			Мвар*ч	0,70	0,75	0,75	0,76	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,82	0,78	0,79		
Ф-2-27 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	2,58	2,63	2,79	3,49	2,98	2,53	2,33	1,91	1,89	2,23	1,89	1,91		
			Мвар*ч	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,24	1,30	3,04	0,48	1,14		
Ф-2-29 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,06	0,04	0,06	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05		
			Мвар*ч	0,06	0,05	0,06	0,07	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07		
Ф-2-31 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,27	0,30	0,34	0,23	0,19	0,19	0,17	0,16	0,20	0,18	0,16	0,15		
			Мвар*ч	0,10	0,13	0,15	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09		
Ф-2-32 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,29	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,36	0,33	0,34	0,34	0,34	0,29		
			Мвар*ч	0,34	0,38	0,40	0,40	0,40	0,42	0,41	0,40	0,40	0,41	0,42	0,40		
Ф-2-34 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Мвар*ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02		

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

